


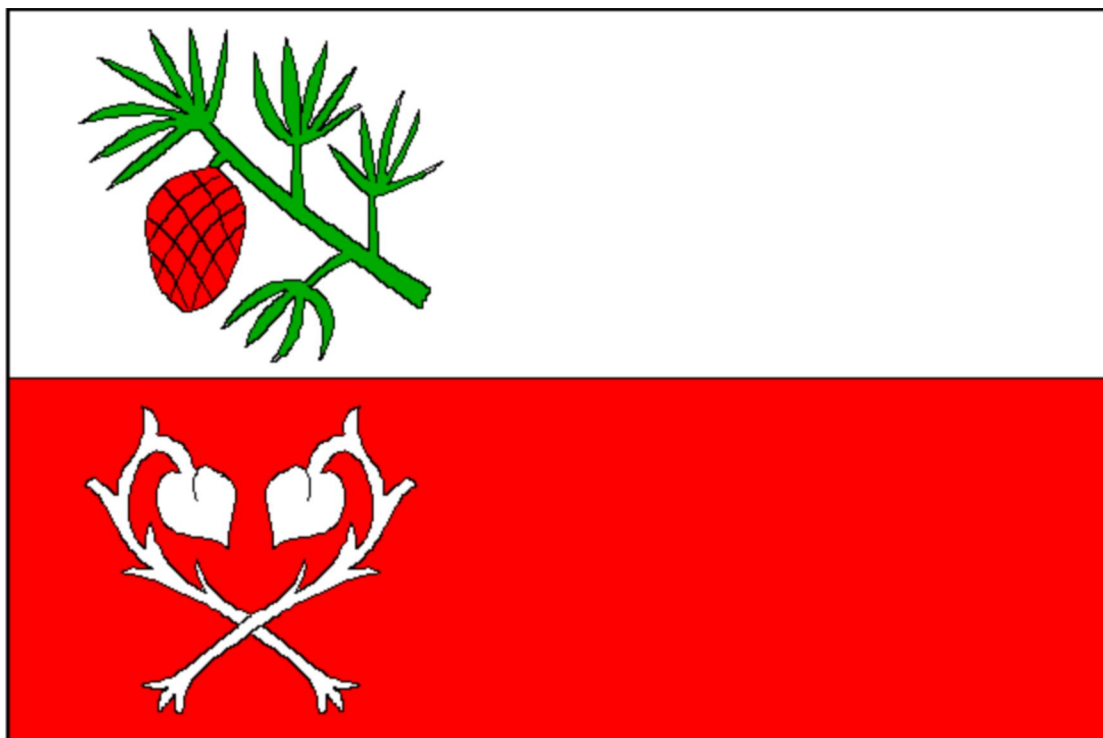

KD Sosnová

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2
Kontakty	5
Obrazy	6

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.01 Vstup

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	9
Protipaniková plocha (1.01 Vstup) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	13

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.02 Sklad

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	15
--	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.03 Šatna

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	19
--	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.04 WC ZTP

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	23
Protipaniková plocha (1.04 WC ZTP) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	27

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.05 Úklid

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	29
--	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.06 Předsíň WC muži

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	32
--	----

Obsah

Protipaniková plocha (1.06 Předsíň WC muži) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	36
---	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.07 WC muži

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	38
Protipaniková plocha (1.07 WC muži) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	42

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.07 WC muži kabinka I

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	44
--------------------------------------	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.07 WC muži kabinka II

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	46
--------------------------------------	----

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.08 Předsíň WC ženy

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	48
Protipaniková plocha (1.08 Předsíň WC ženy) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	52

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.09 WC ženy

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	54
Protipaniková plocha (1.09 WC ženy) / Rozvržení nouzového osvětlení / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	58

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.09 WC ženy kabinka I

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	60
--------------------------------------	----

Obsah

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.09 WC ženy kabinka II


Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 62

Plocha 1 - Budova 1 - Poschodí 1

1.09 WC ženy kabinka III

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 64

Kontakty

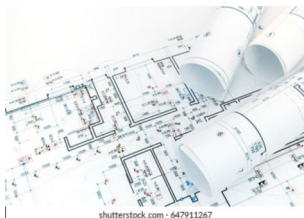

Obchodní zástupce
Lukáš Moravčík


APLED s.r.o.
B. Eggermanna 322, 473 01
Nový Bor

T +420 737 034 079
lukas.moravcik@apled.cz

Projektant
Ing. Vladimír Jelínek


Sipro - projekce elektro
T +420 737 484 769
jelinek@sipro.cz

Obrazy

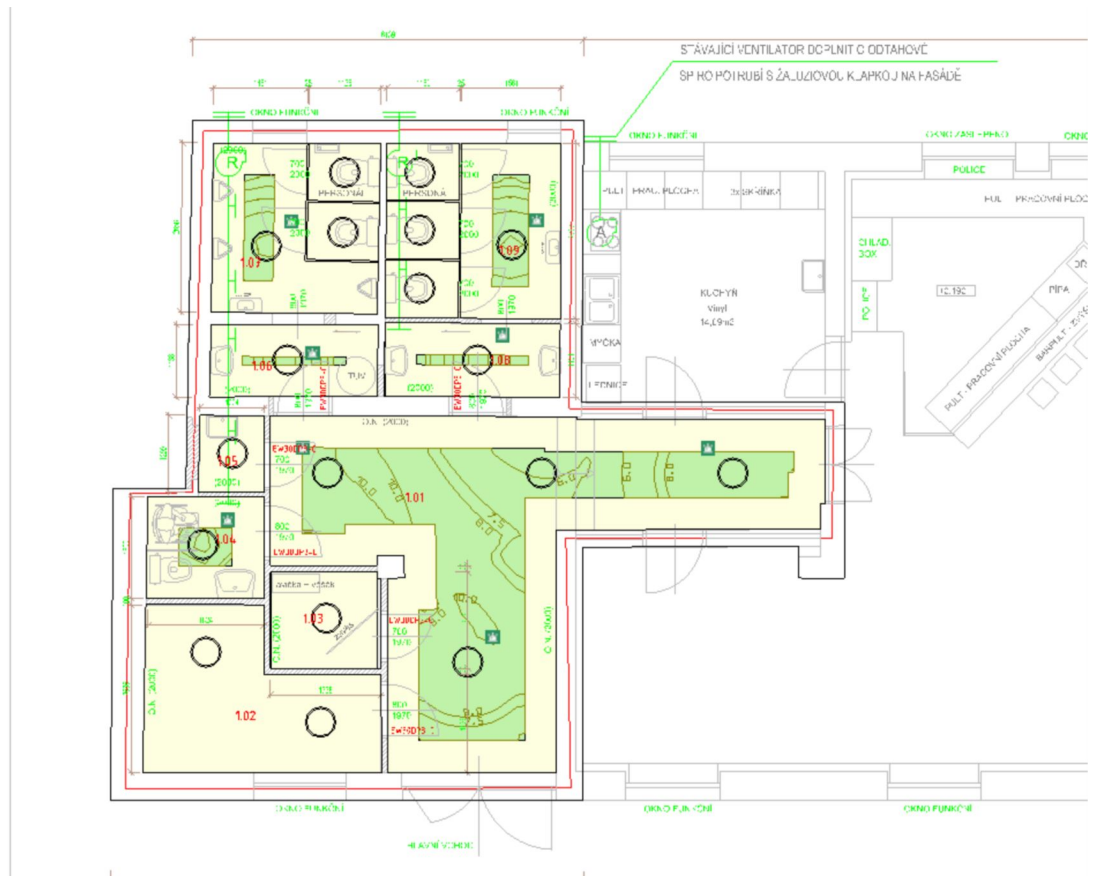

Poschodí 1 (6)

Obrazy

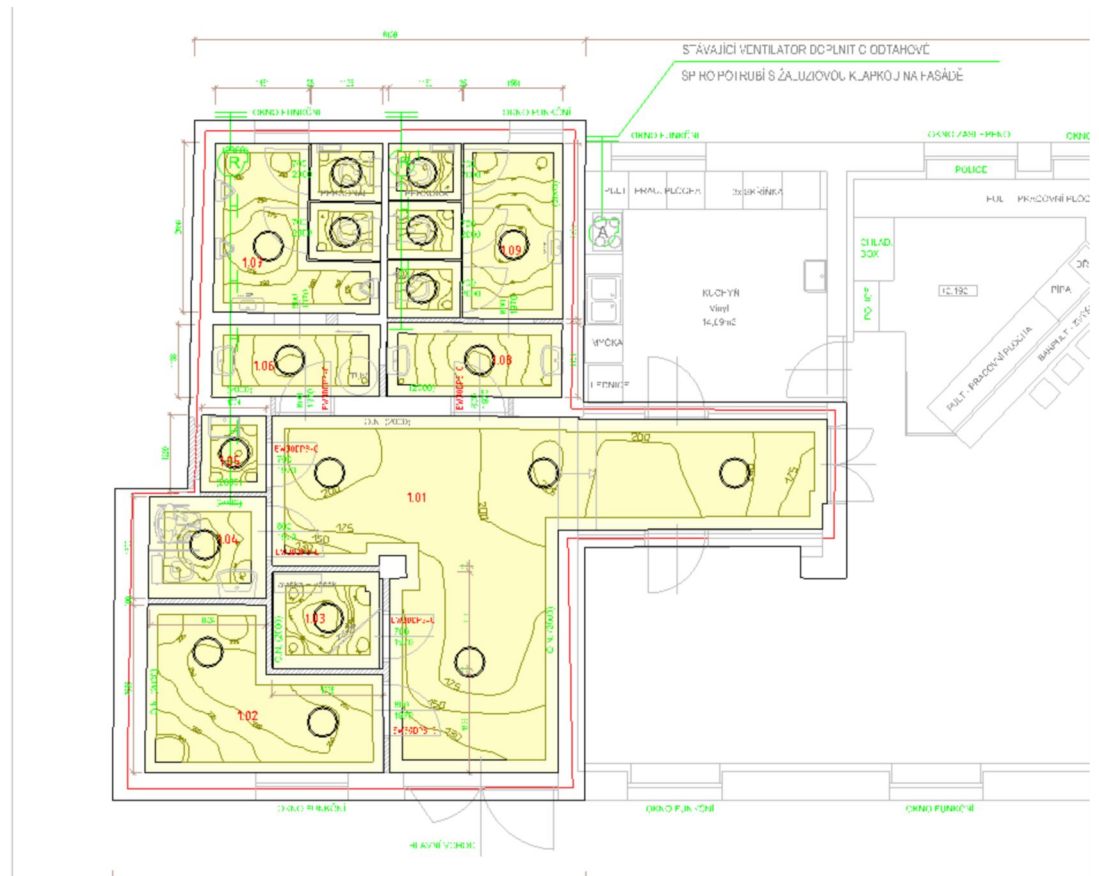


Poschodí 1 (5)

Obrazy



Poschodí 1 (7)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Světelná scéna 1)

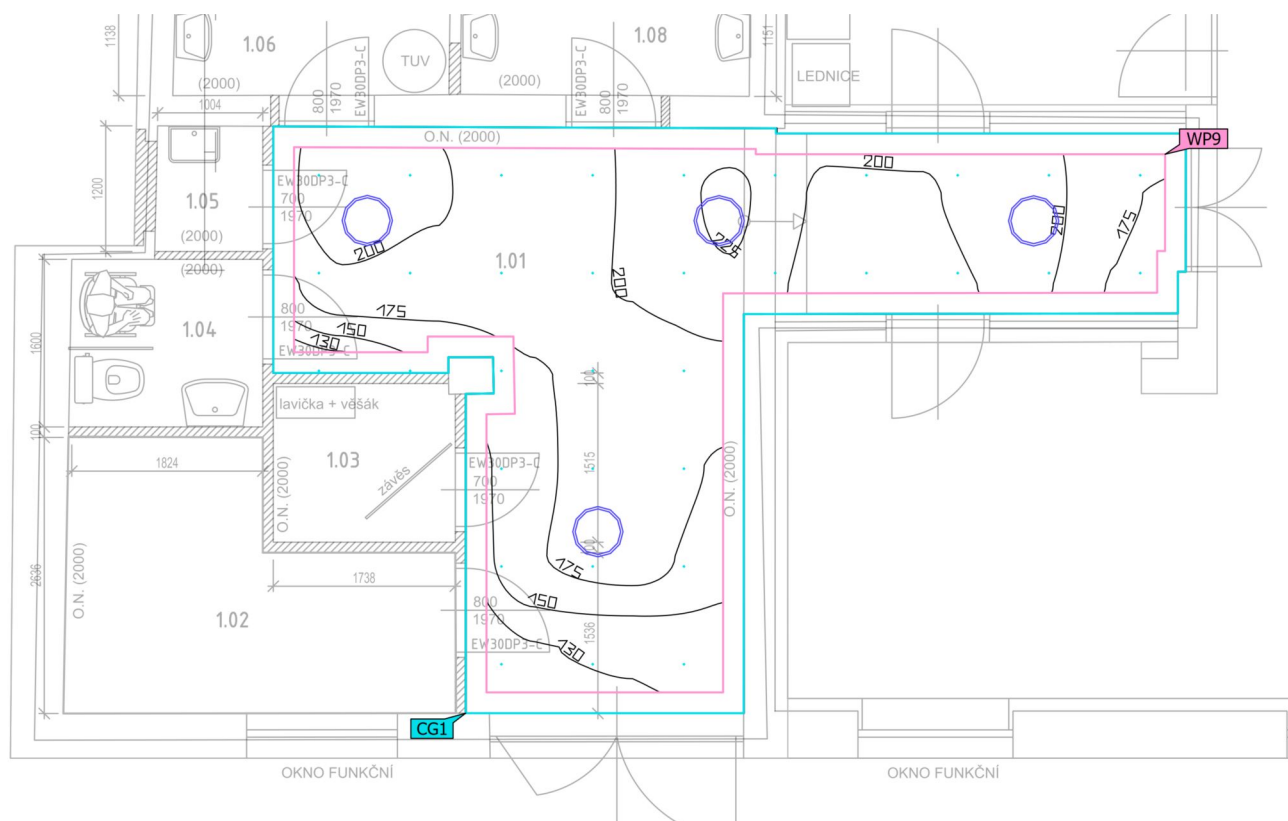Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.01 Vstup) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.198 m	188 lx (≥ 100 lx) ✓	128 lx	229 lx	0.68 (≥ 0.40) ✓	0.56	WP9

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	360°
max	18.7
Pož.	≤ 22.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG1


Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

UGR (RUG)

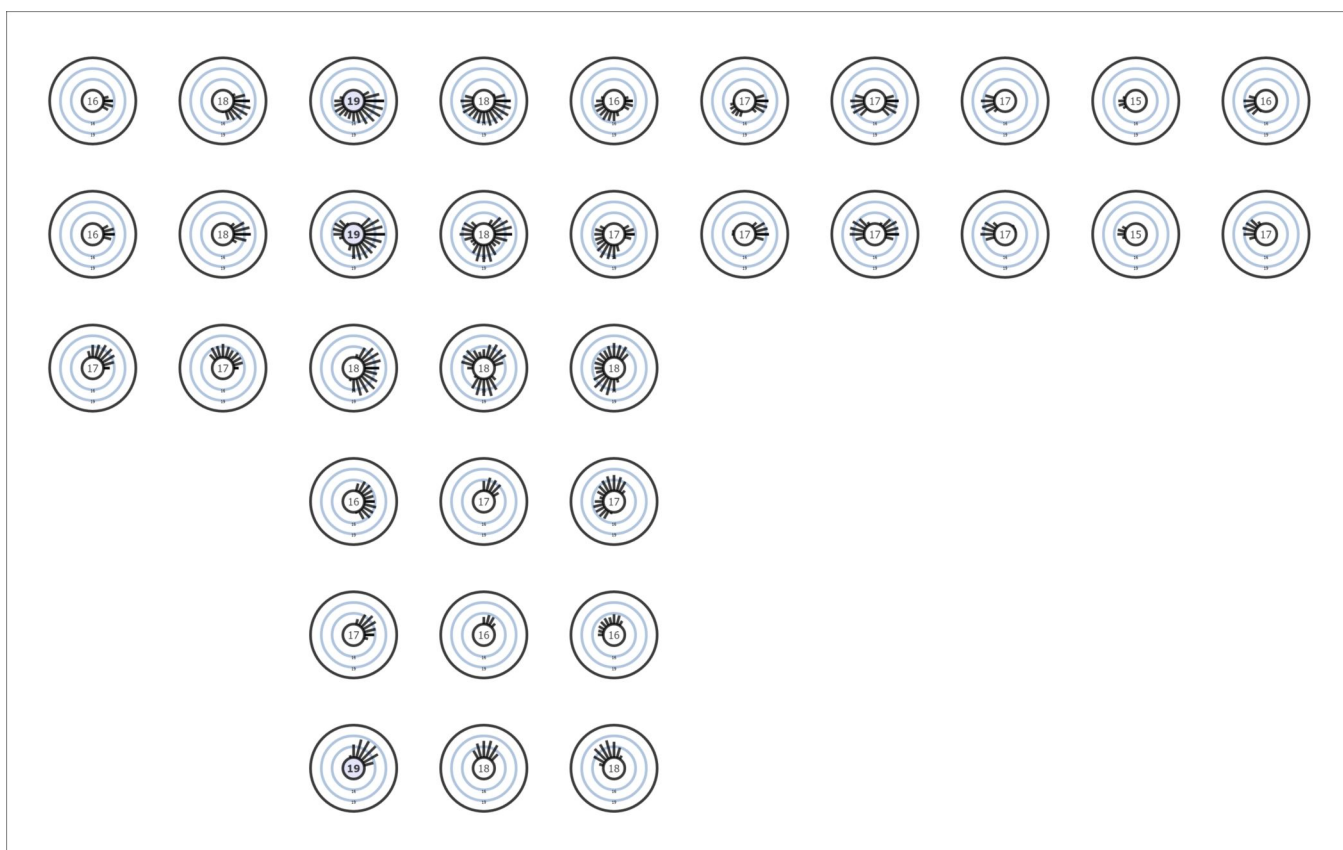

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Rozvržení nouzového osvětlení)

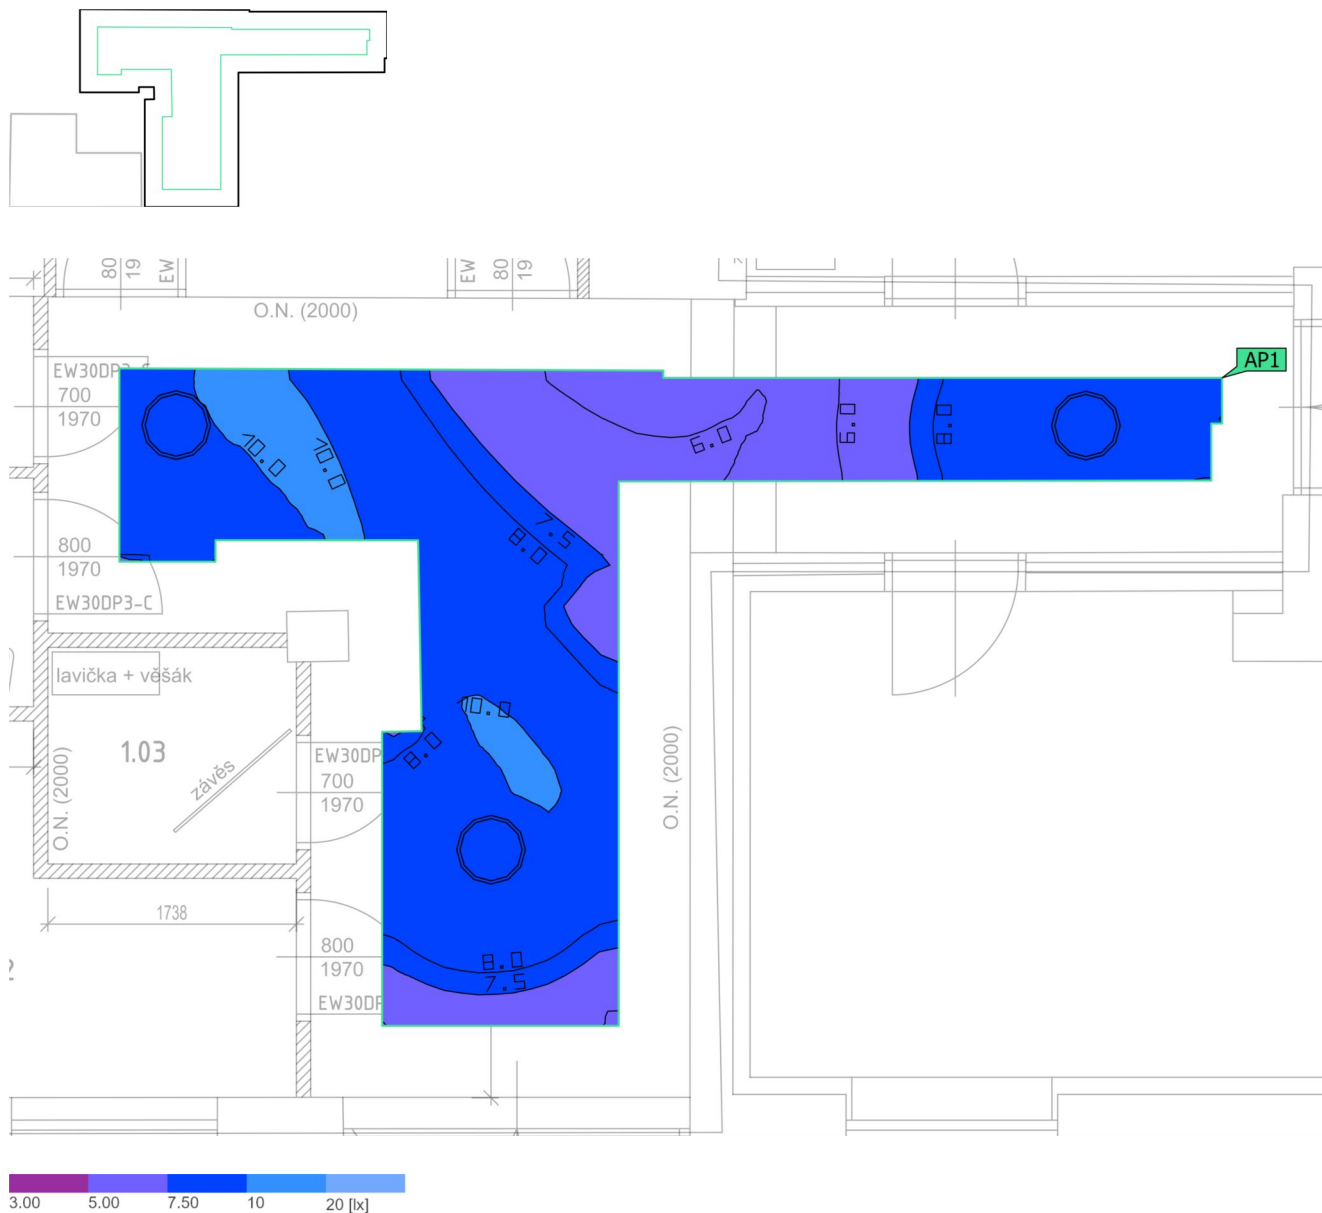Protipaniková plocha (1.01 Vstup)

Vlastnosti	$E_{\min}$ (Pož.)	$E_{\max}$	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.01 Vstup)	4.94 lx	10.7 lx	0.46	AP1
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	≥ 0.50 lx		≥ 0.025	
Výška: 0.000 m	✓		✓	


Budova 1 · Poschodí 1 · 1.01 Vstup (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.01 Vstup)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.02 Sklad (Světelná scéna 1)

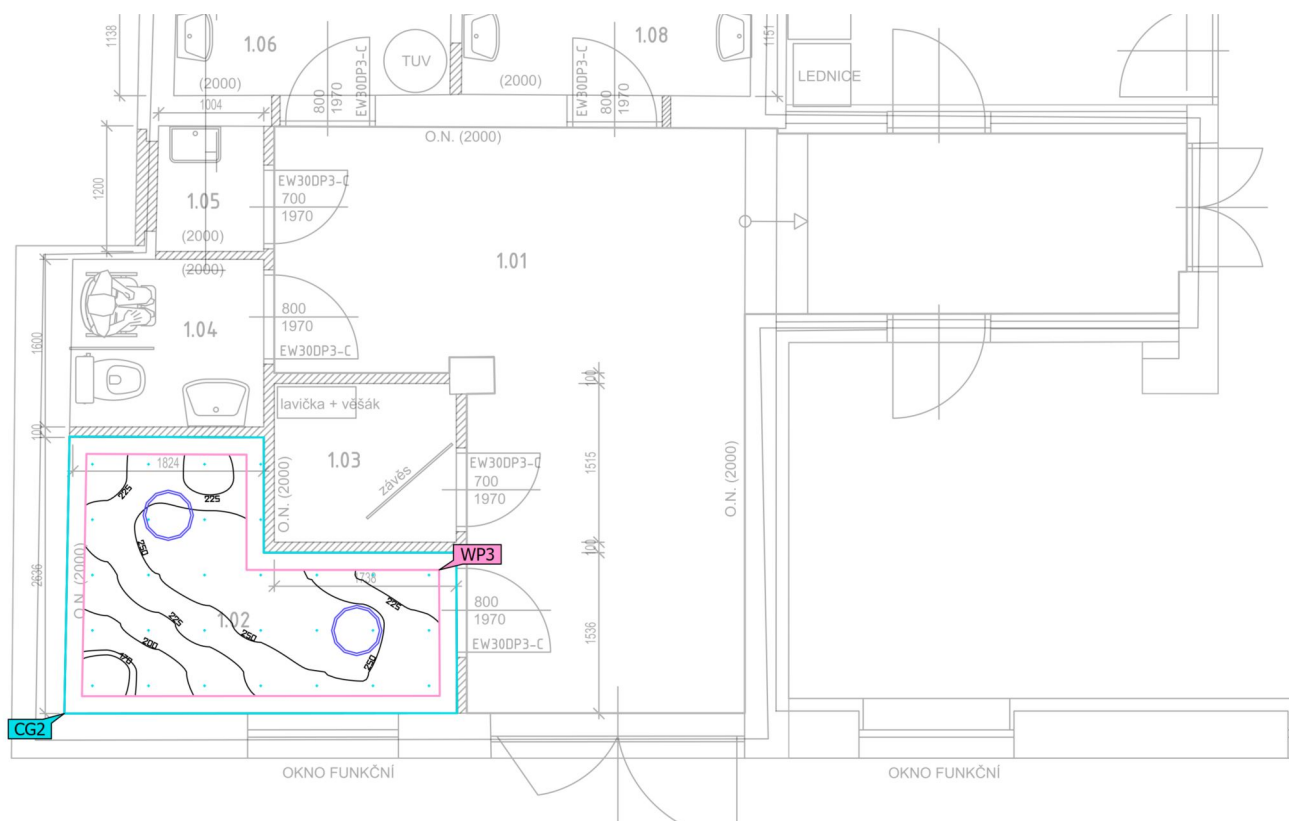Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.02 Sklad (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.02 Sklad) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.165 m	233 lx (≥ 100 lx) ✓	160 lx	271 lx	0.69 (≥ 0.40) ✓	0.59	WP3

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.02 Sklad (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	45°
max	17.1
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG2

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.02 Sklad (Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

UGR (RUG)

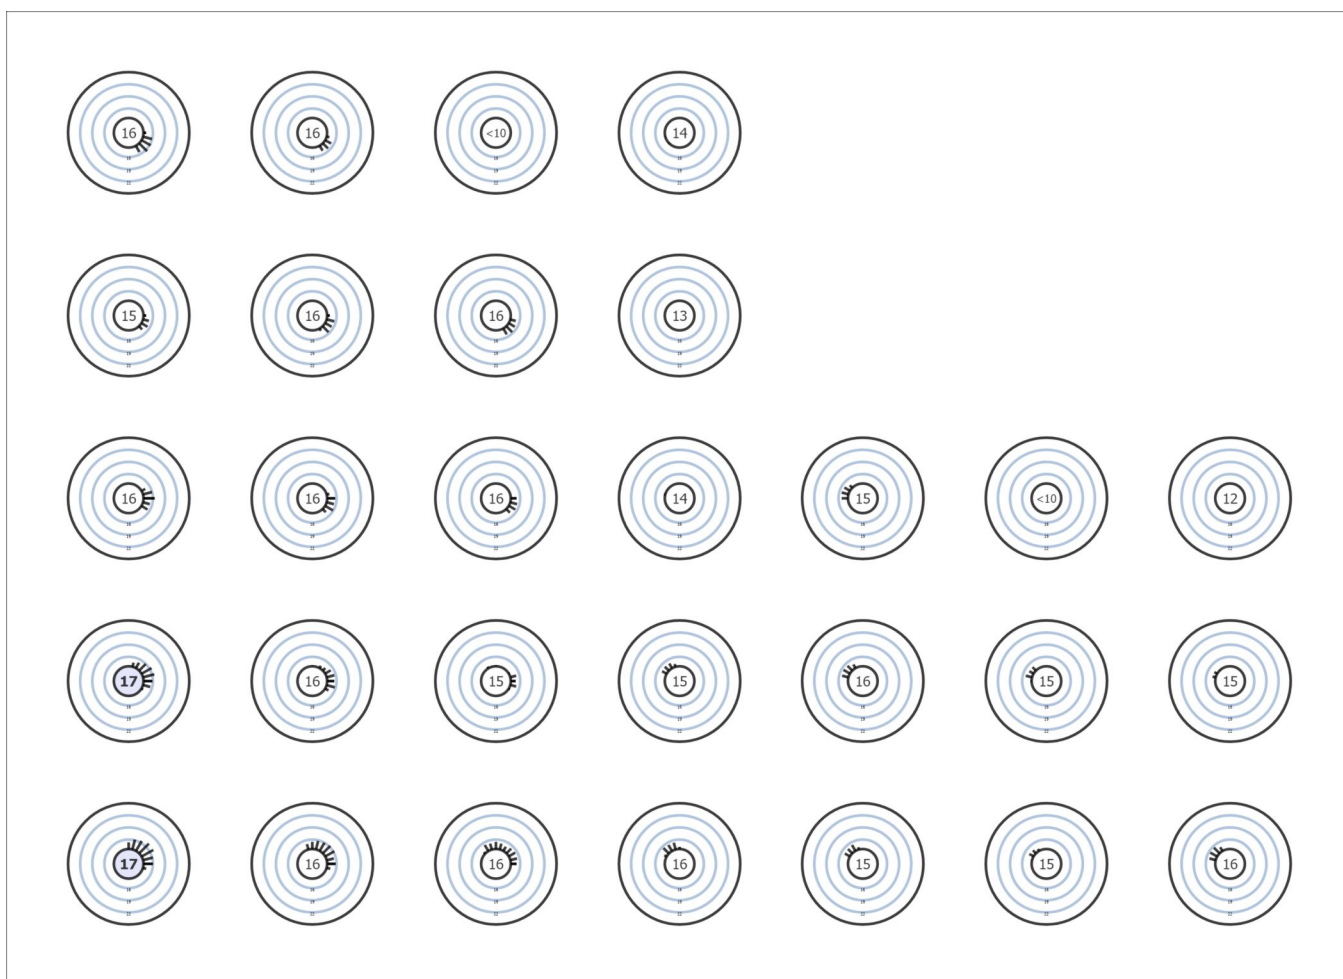

Užitný profil: Obecné prostory uvnitř budov – sklady a chladírny (12.1 Skladiště a skladovací prostory)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.03 Šatna (Světelná scéna 1)

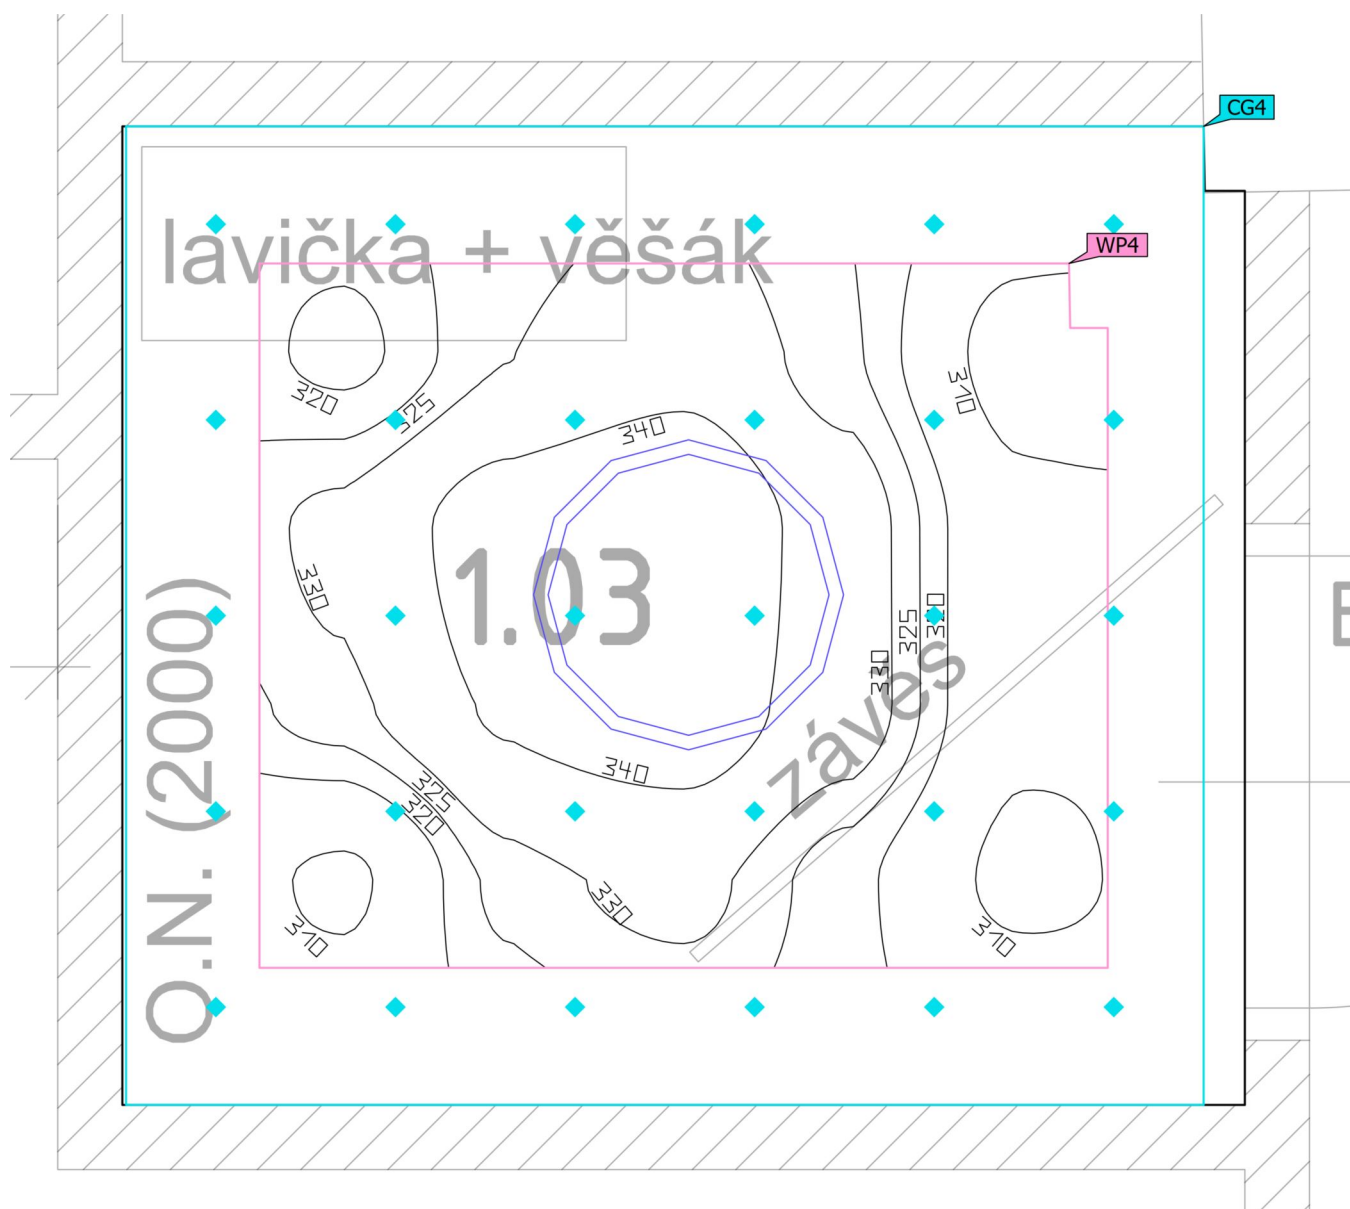Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.03 Šatna (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.03 Šatna)	327 lx	306 lx	348 lx	0.94	0.88	WP4
Svislá intenzita osvětlení	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.212 m	✓			✓		

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.03 Šatna (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	30°
max	14.0
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG4

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.03 Šatna (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

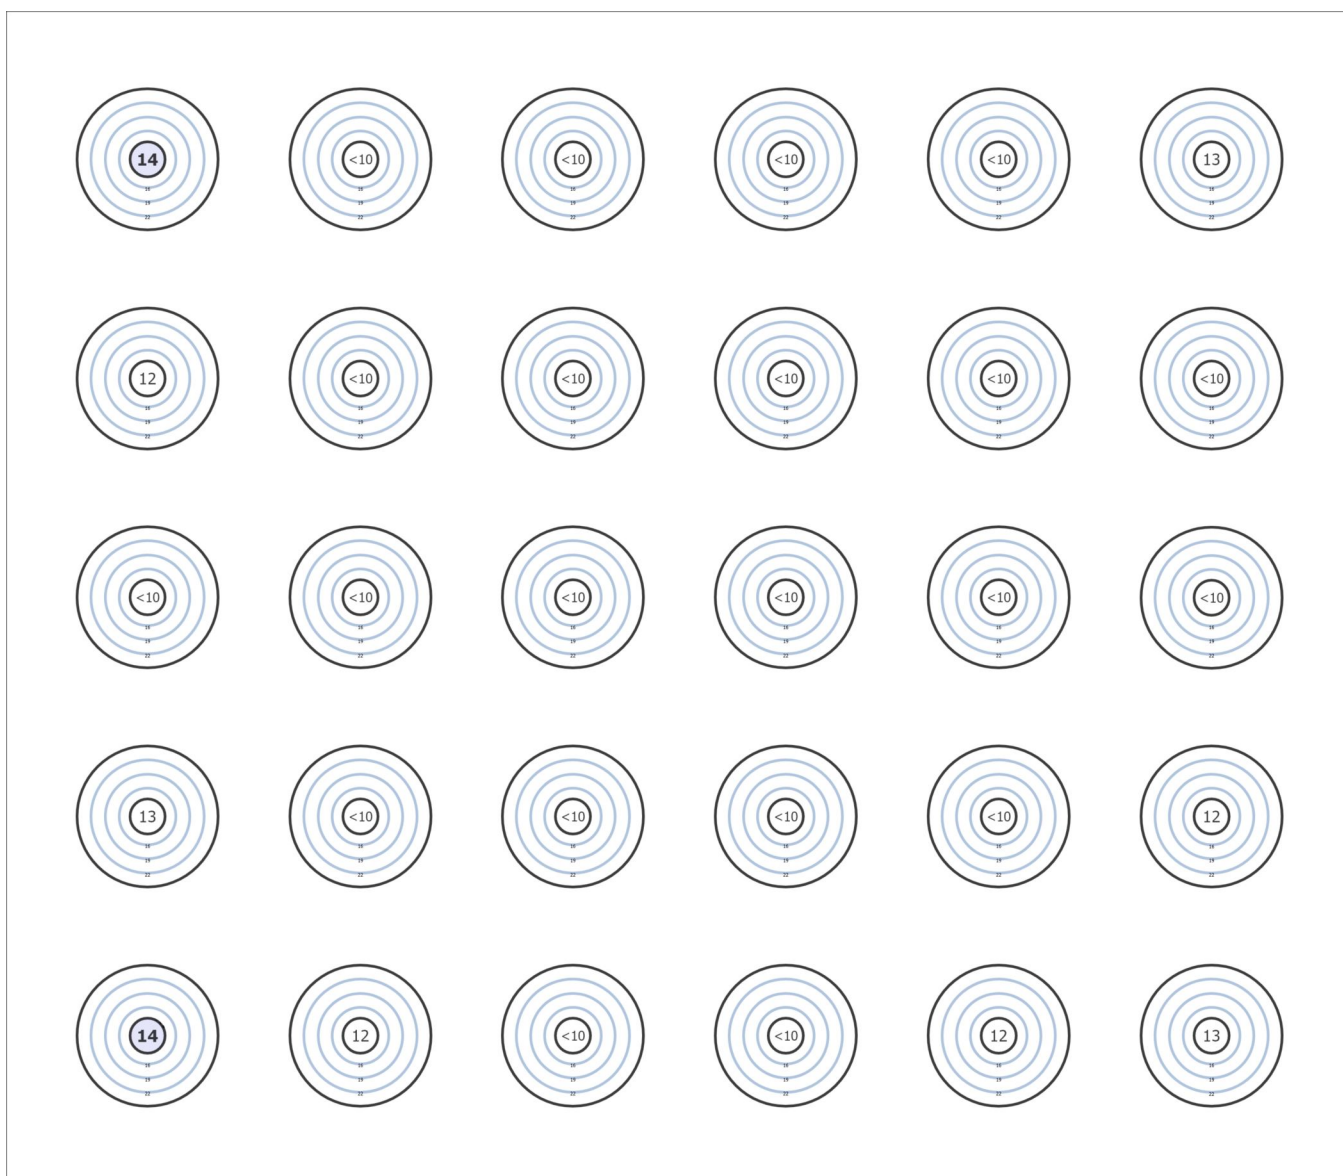

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

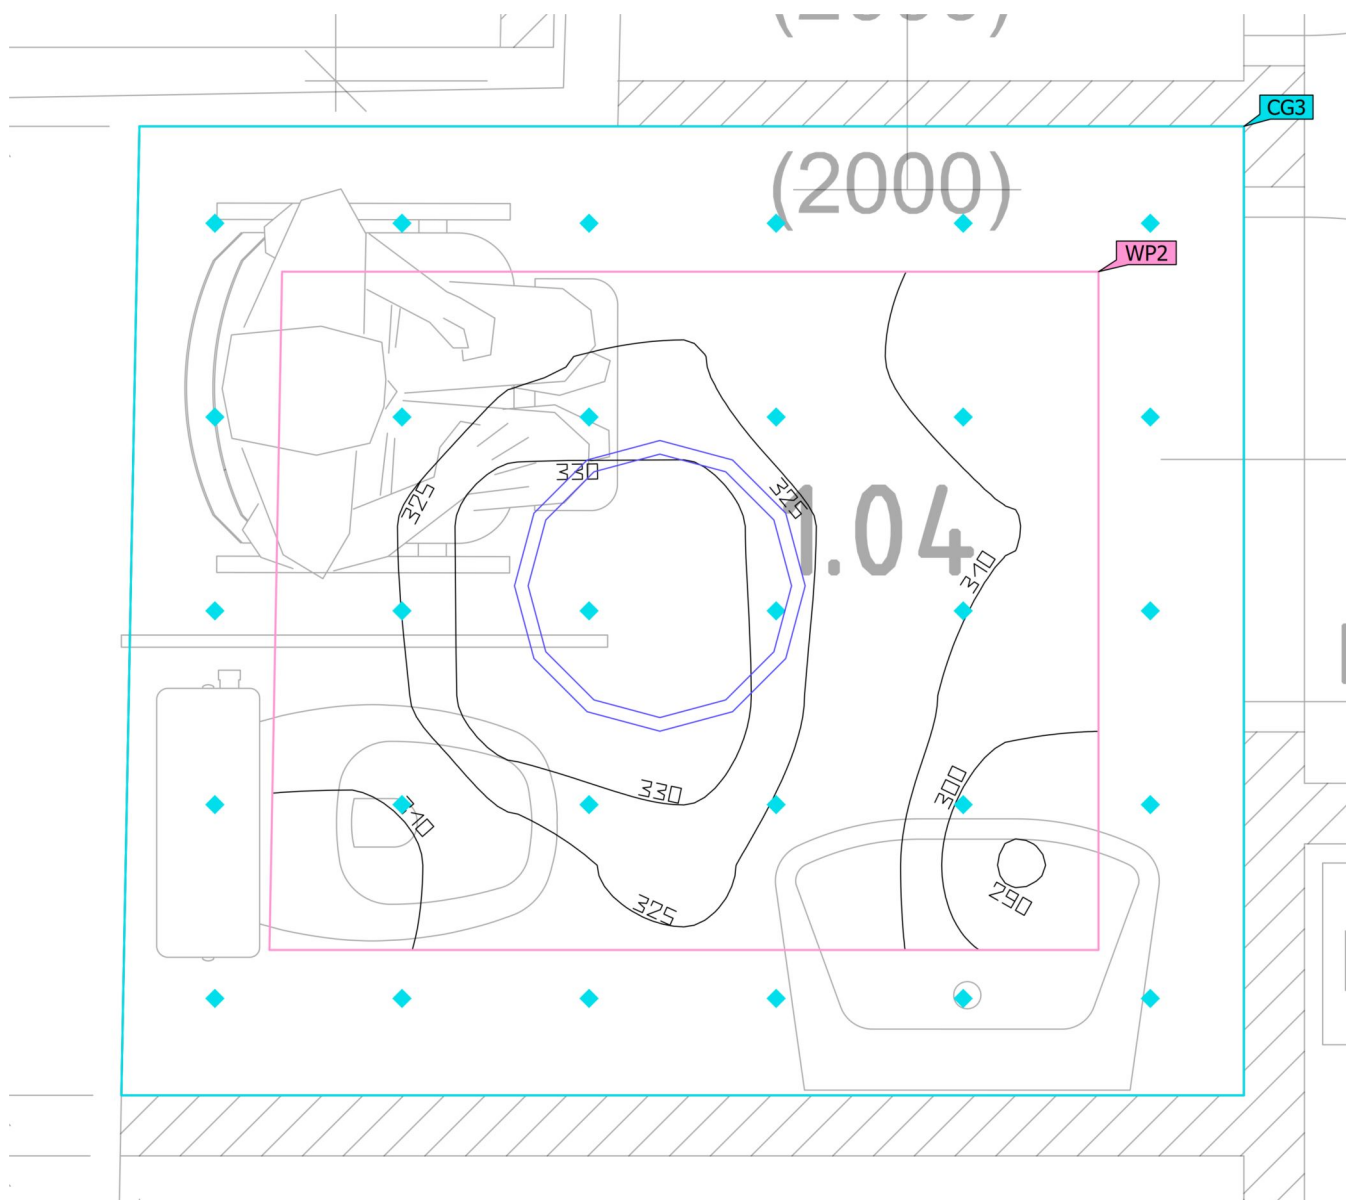

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.04 WC ZTP) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.240 m	318 lx (≥ 200 lx) ✓	289 lx	334 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.87	WP2

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	150°
max	14.6
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG3

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

UGR (RUG)

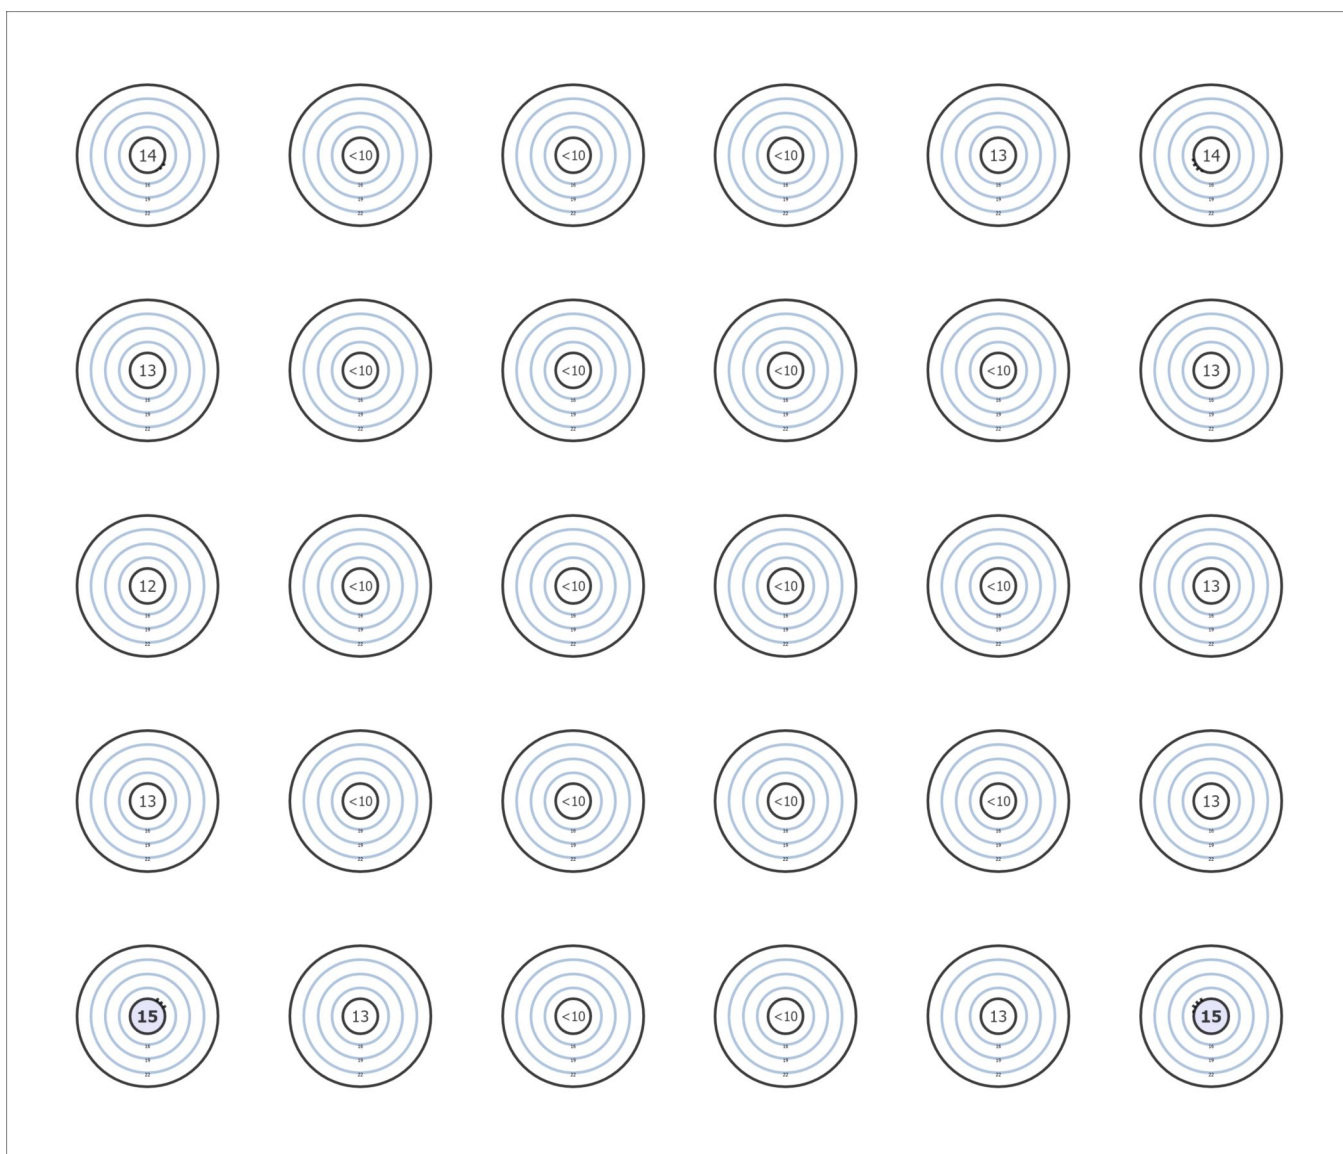

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Rozvržení nouzového osvětlení)

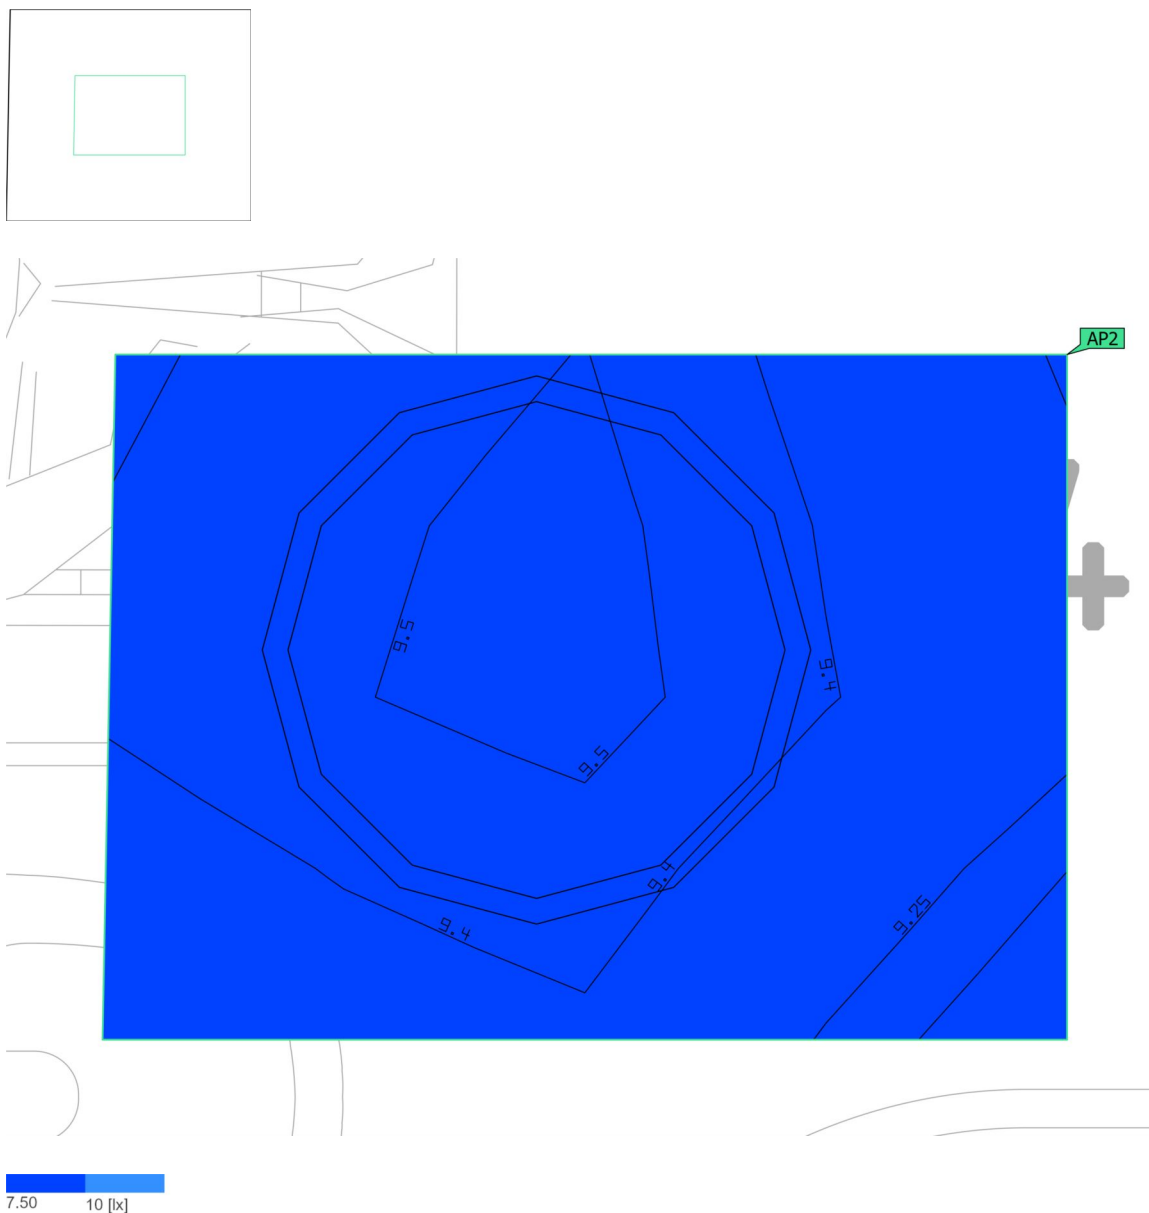Protipaniková plocha (1.04 WC ZTP)

Vlastnosti	$E_{\min}$ (Pož.)	$E_{\max}$	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.04 WC ZTP) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	9.20 lx (≥ 0.50 lx) ✓	9.51 lx	0.97 (≥ 0.025) ✓	AP2

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.04 WC ZTP (Rozvržení nouzového osvětlení)


Protipaniková plocha (1.04 WC ZTP)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.05 Úklid (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

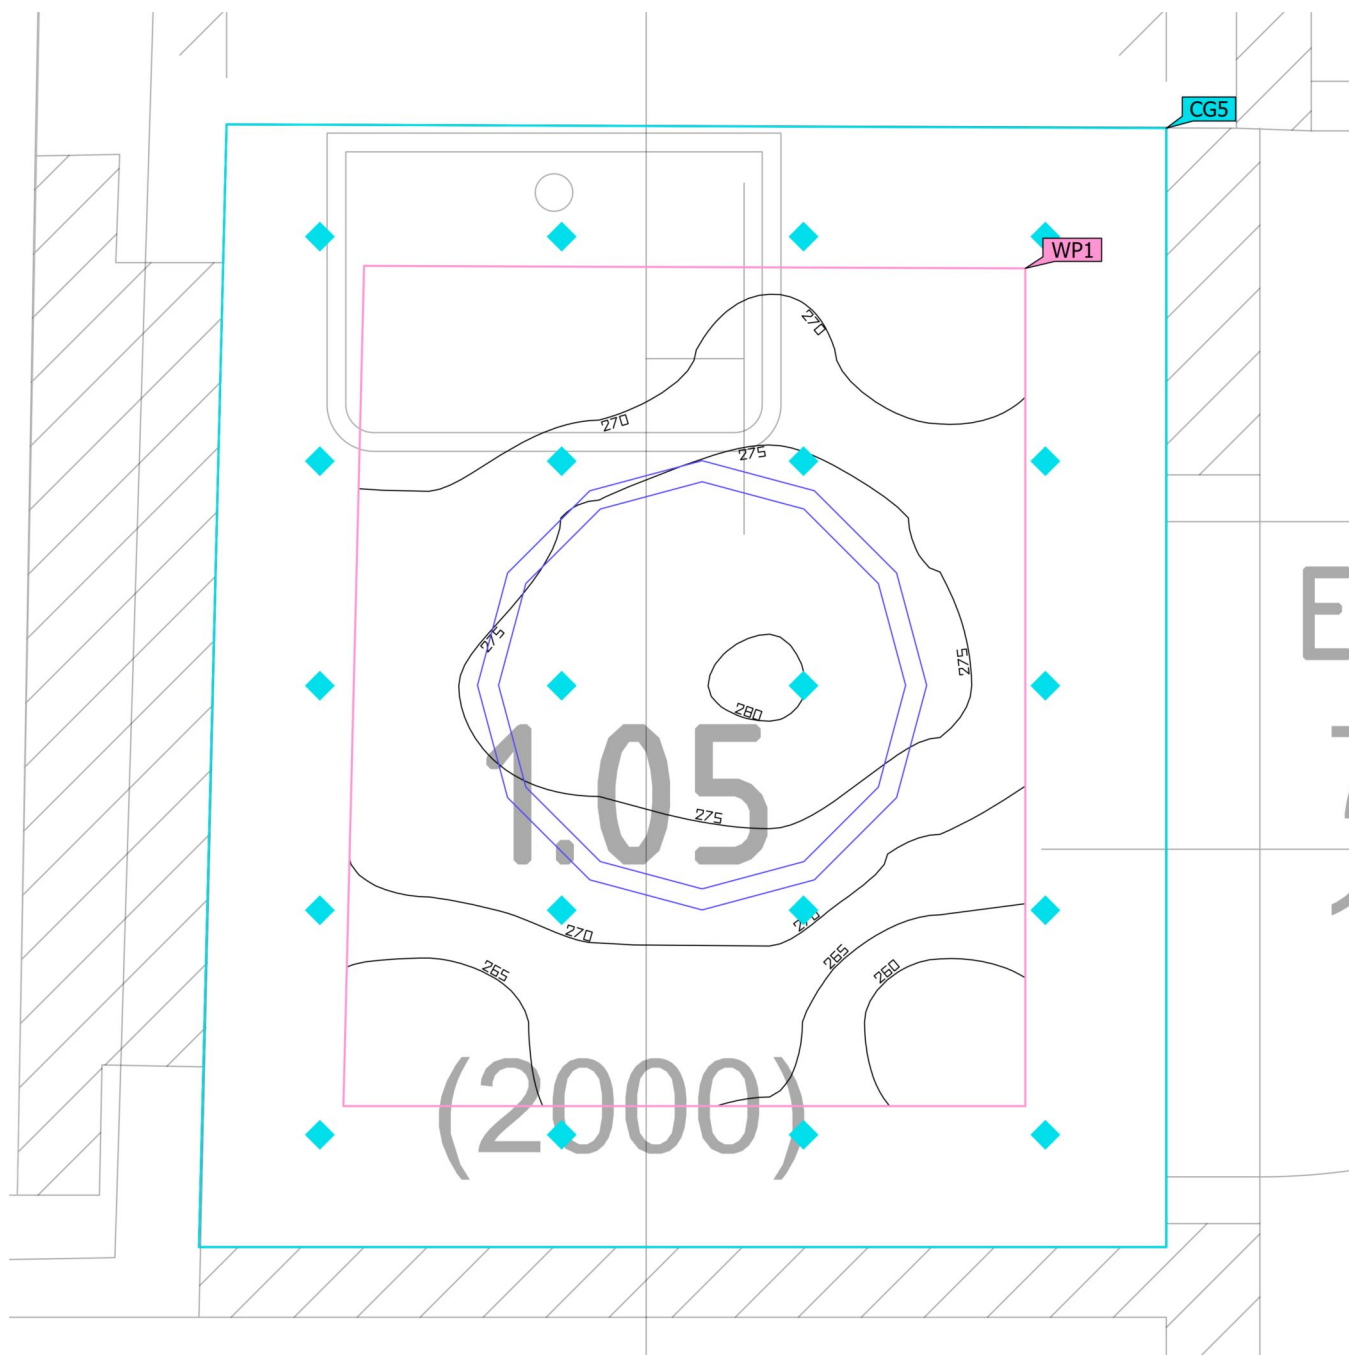

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.05 Úklid (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny


Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.05 Úklid) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.151 m	271 lx (≥ 100 lx) ✓	256 lx	281 lx	0.94 (≥ 0.40) ✓	0.91	WP1

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.05 Úklid (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

UGR (RUG)


Největší oslnění při	-33°
max	< 10
Pož.	-
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG5

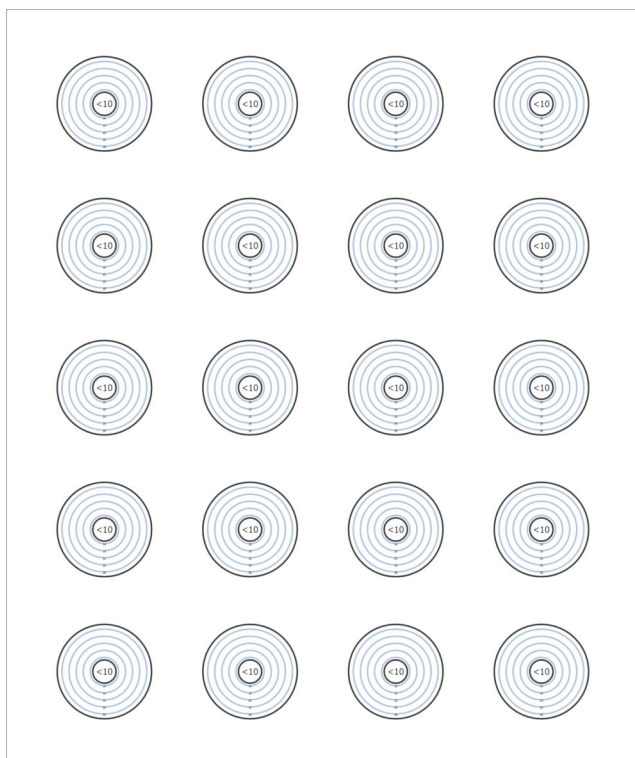

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.8 Obecný úklid)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

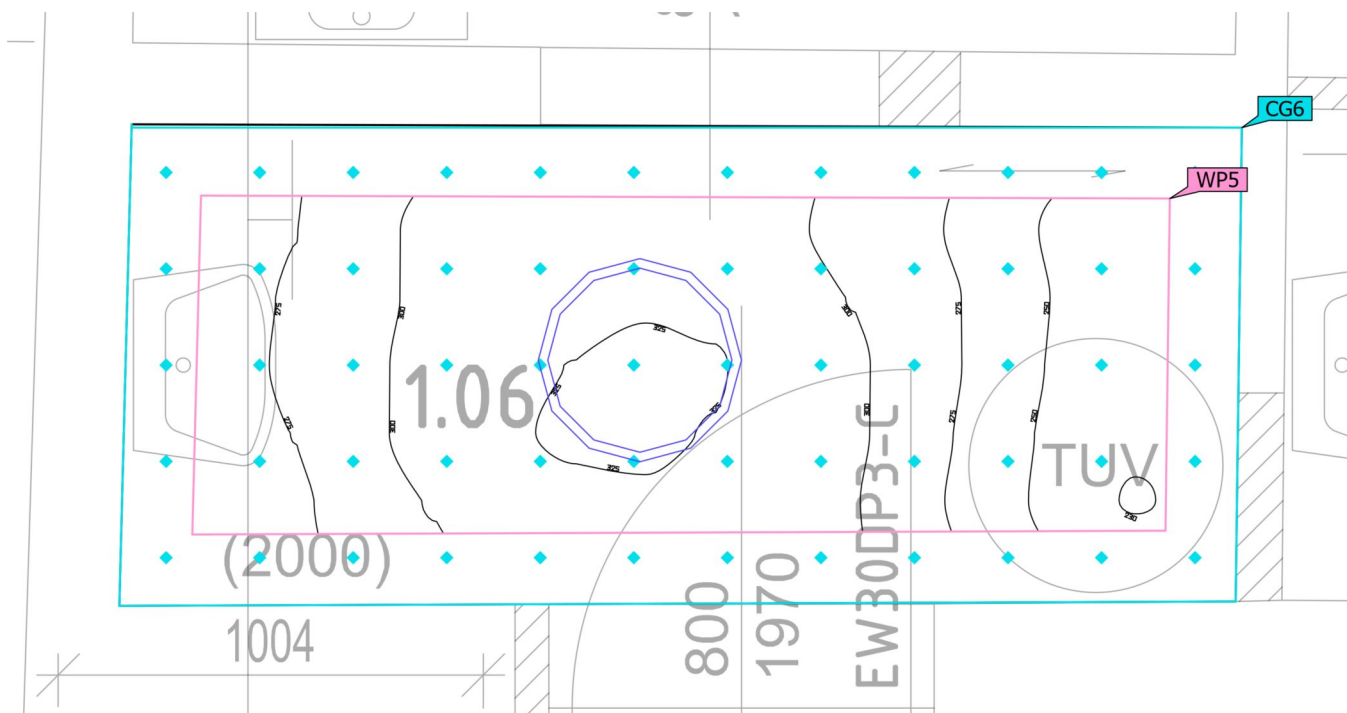

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.06 Předsíň WC muži)	290 lx	229 lx	328 lx	0.79	0.70	WP5
Svislá intenzita osvětlení	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.168 m	✓			✓		

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	210°
max	16.6
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG6

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

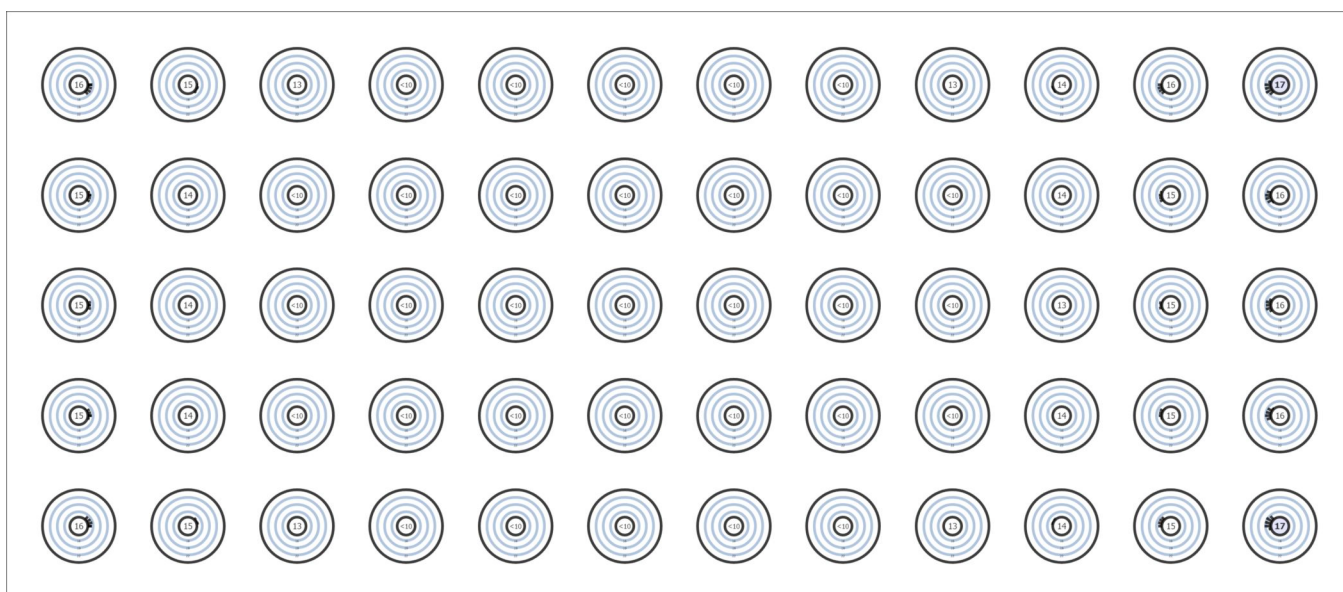

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.06 Předsíň WC muži)

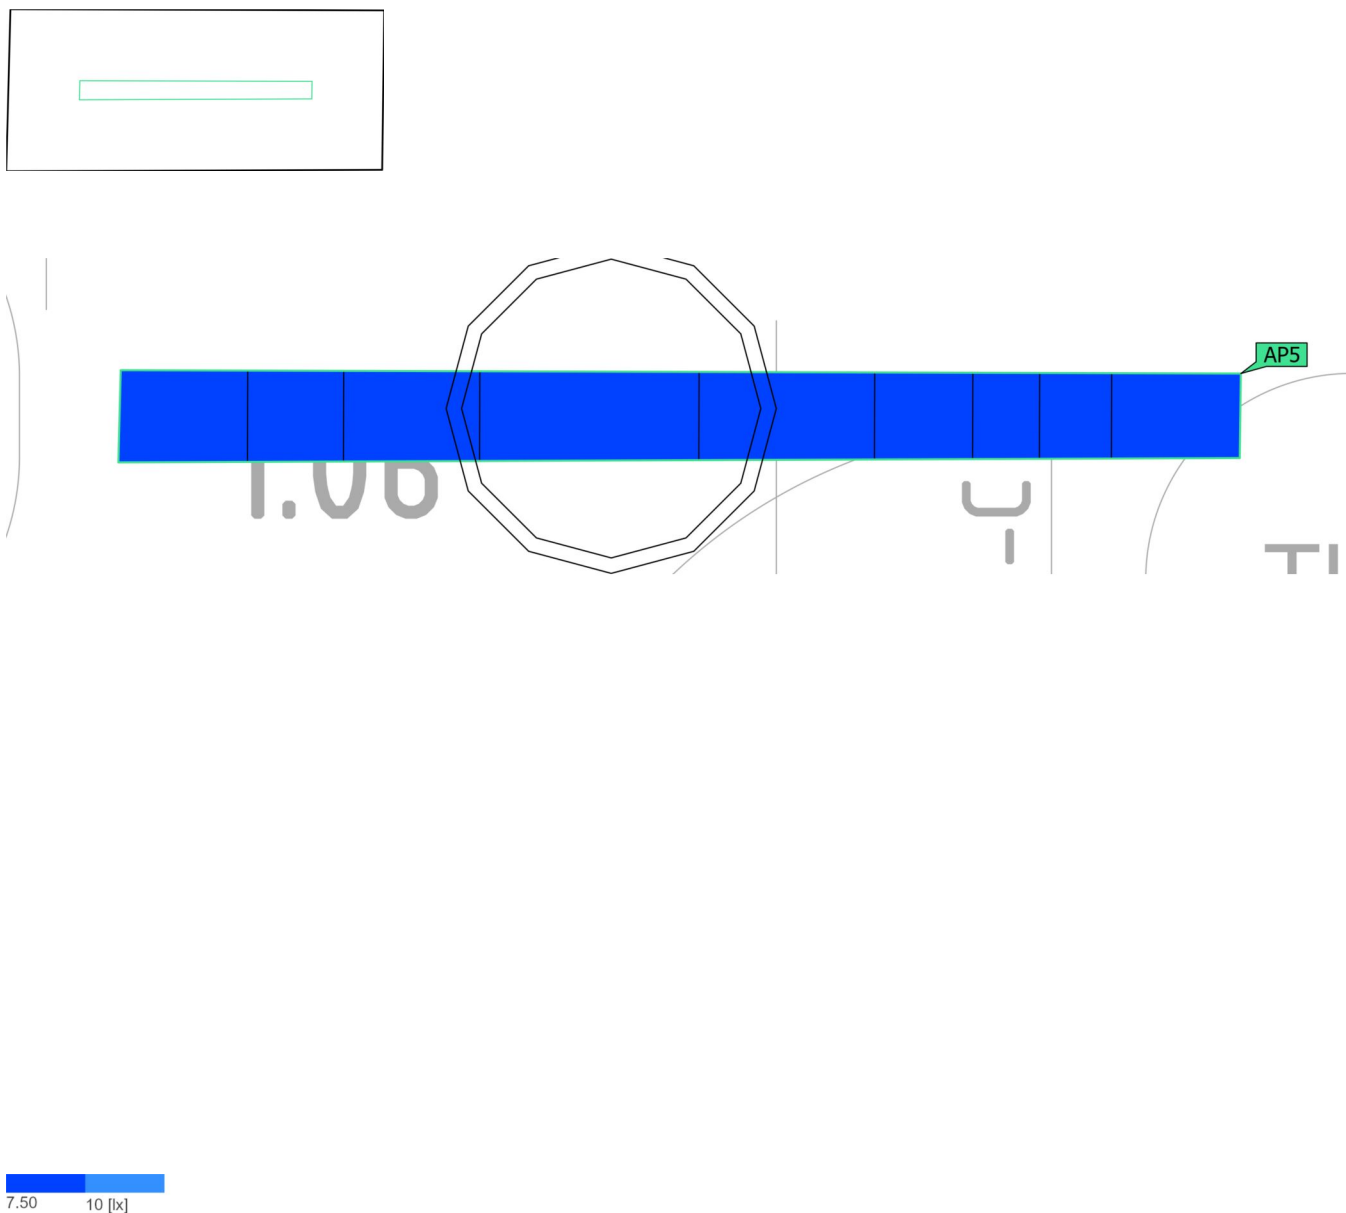

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.06 Předsíň WC muži)	8.31 lx	9.56 lx	0.87	AP5
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	≥ 0.50 lx		≥ 0.025	
Výška: 0.000 m	✓		✓	


Budova 1 · Poschodí 1 · 1.06 Předsíň WC muži (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.06 Předsíň WC muži)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Světelná scéna 1)

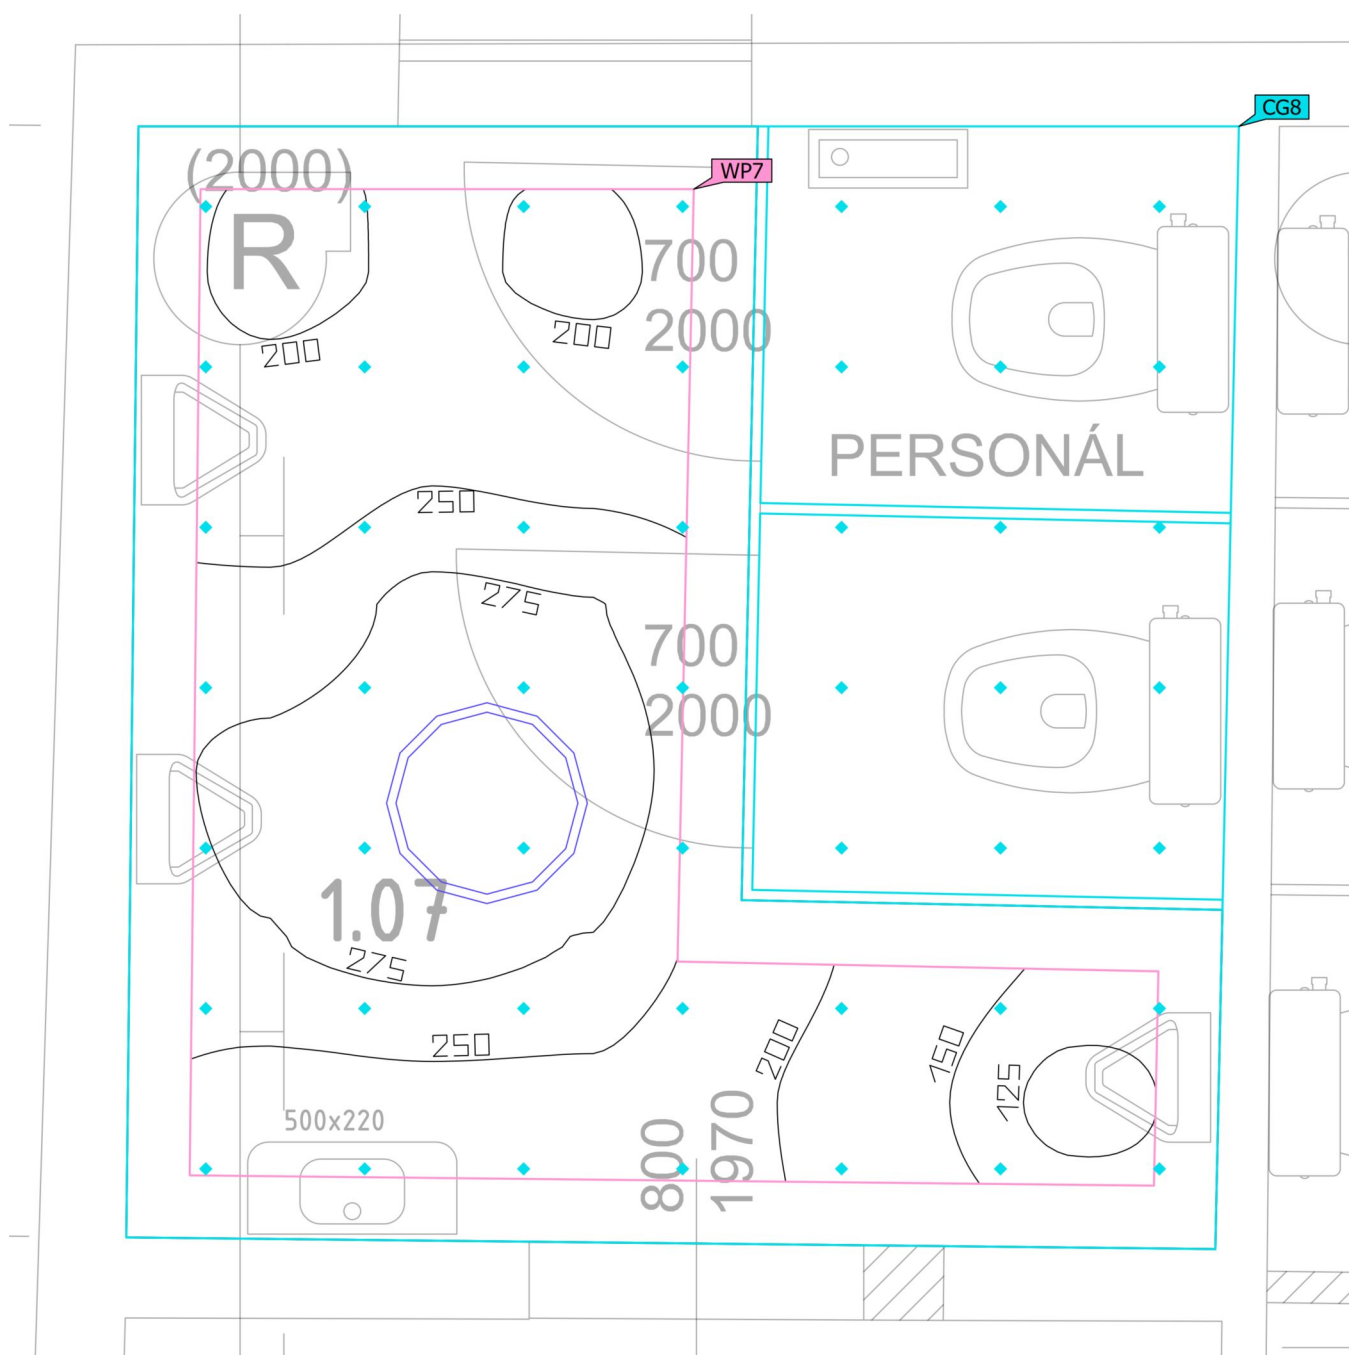Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (1.07 WC muži) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.150 m	239 lx (≥ 200 lx) ✓	117 lx	294 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.40	WP7

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	135°
max	16.6
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.200 m
Index	CG8

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

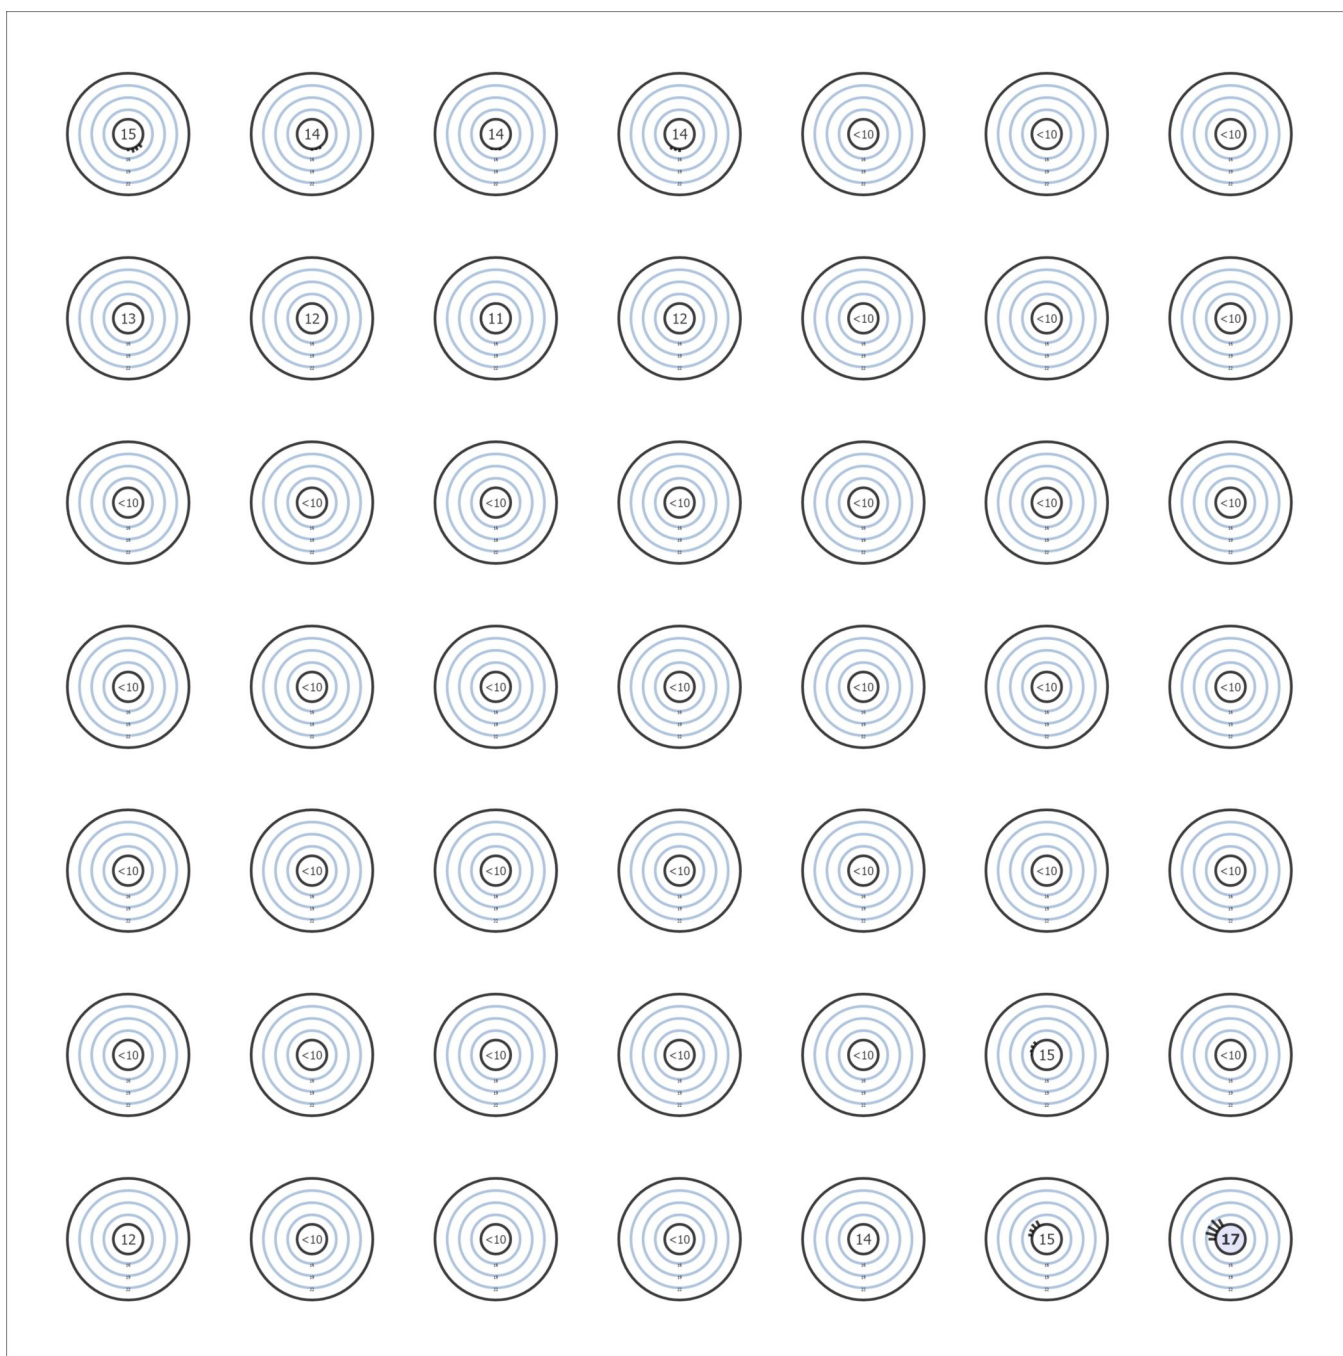

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.07 WC muži)

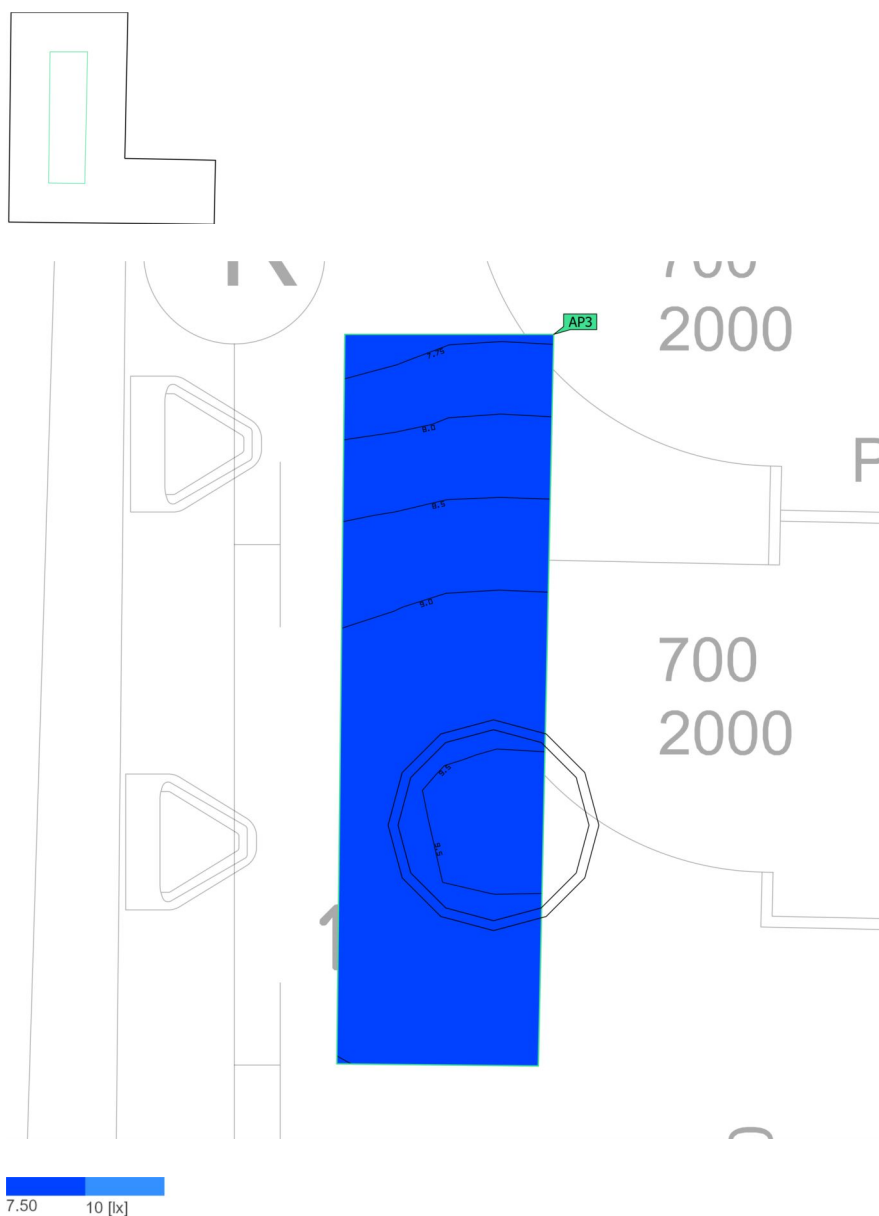

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.07 WC muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	7.73 lx (≥ 0.50 lx) ✓	9.57 lx	0.81 (≥ 0.025) ✓	AP3

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži (Rozvržení nouzového osvětlení)


Protipaniková plocha (1.07 WC muži)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži kabinka I (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

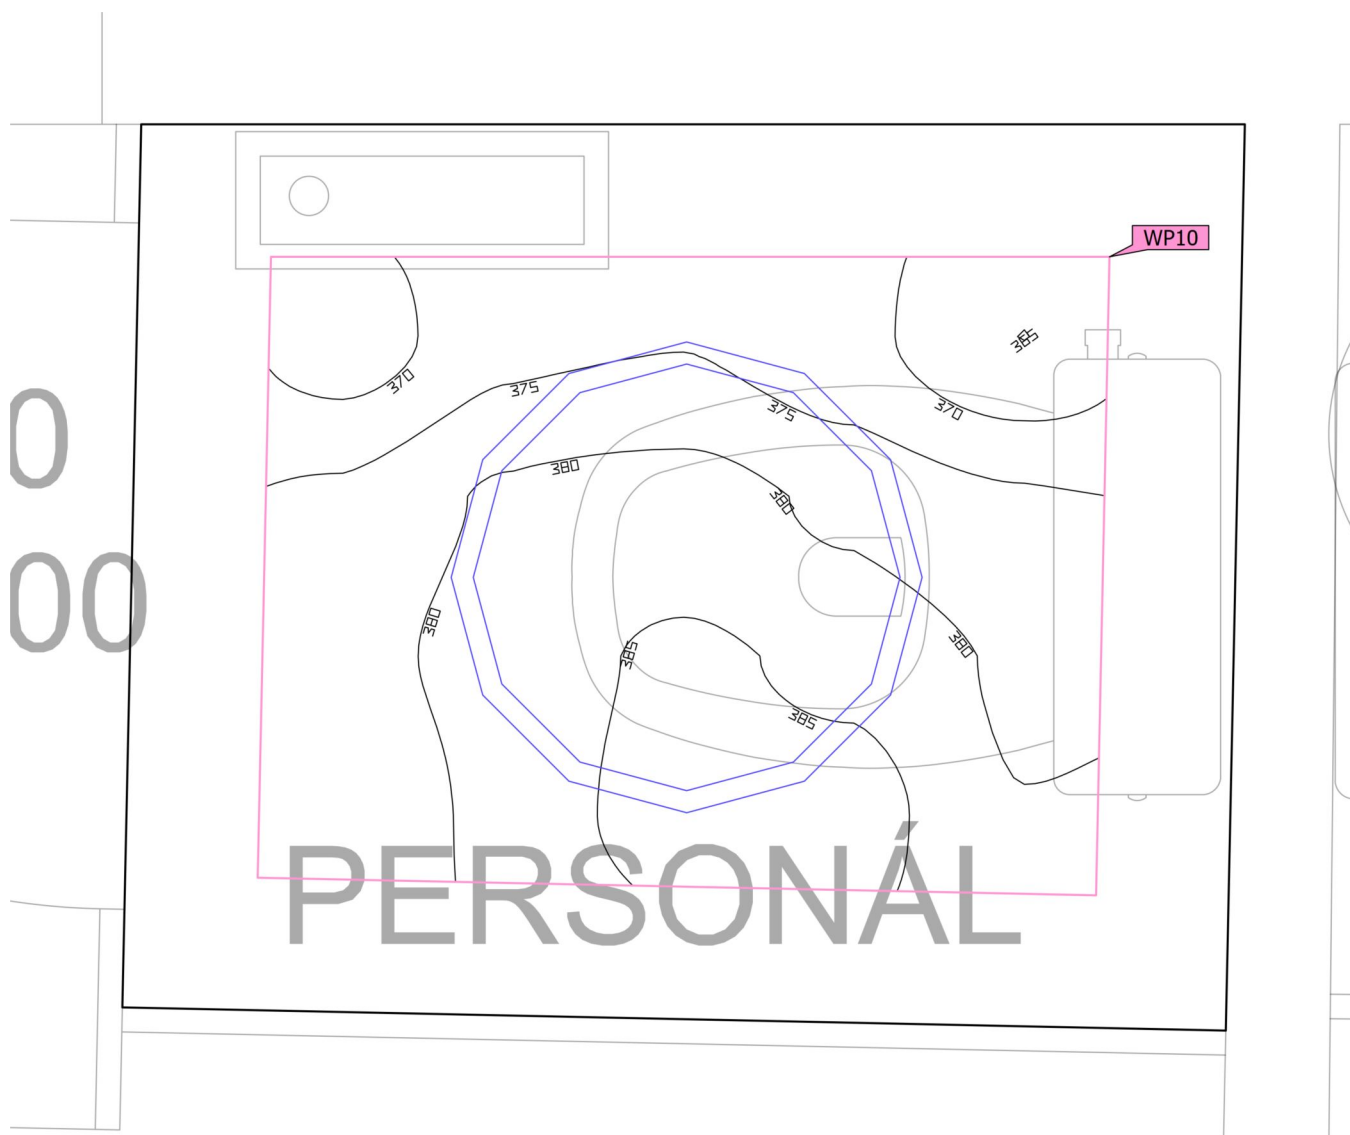

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži kabinka I (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1) (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.07 WC muži kabinka I) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	378 lx (≥ 200 lx) ✓	365 lx	387 lx	0.97 (≥ 0.40) ✓	0.94	WP10

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži kabinka II (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

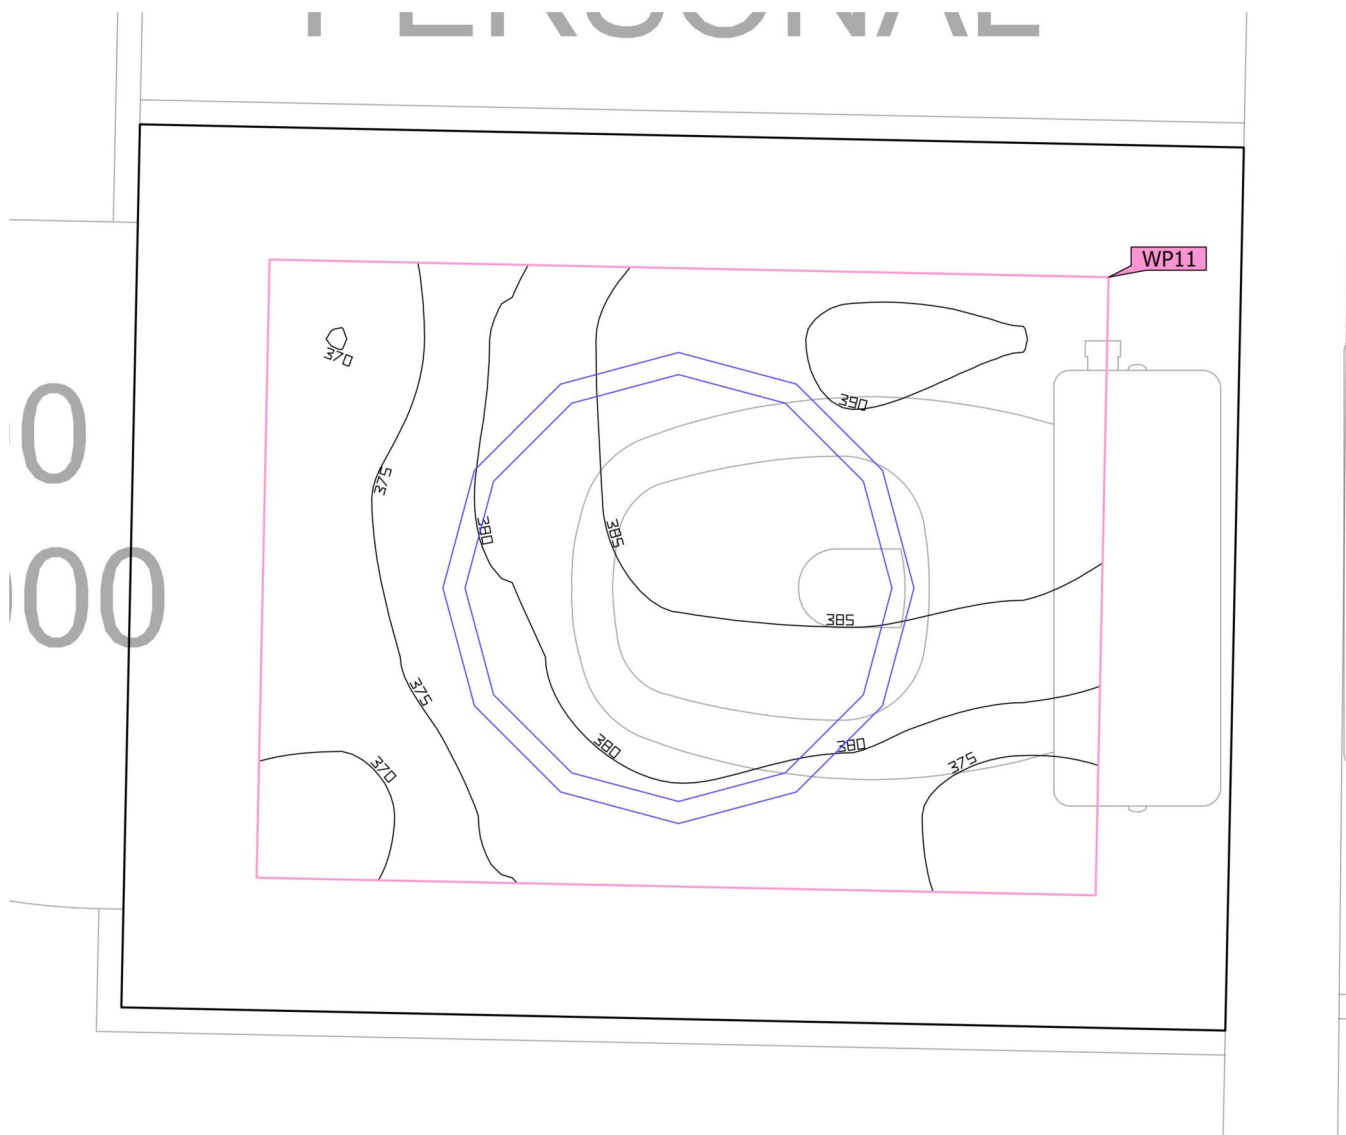

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.07 WC muži kabinka II (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.07 WC muži kabinka II) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	381 lx (≥ 200 lx) ✓	368 lx	390 lx	0.97 (≥ 0.40) ✓	0.94	WP11

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

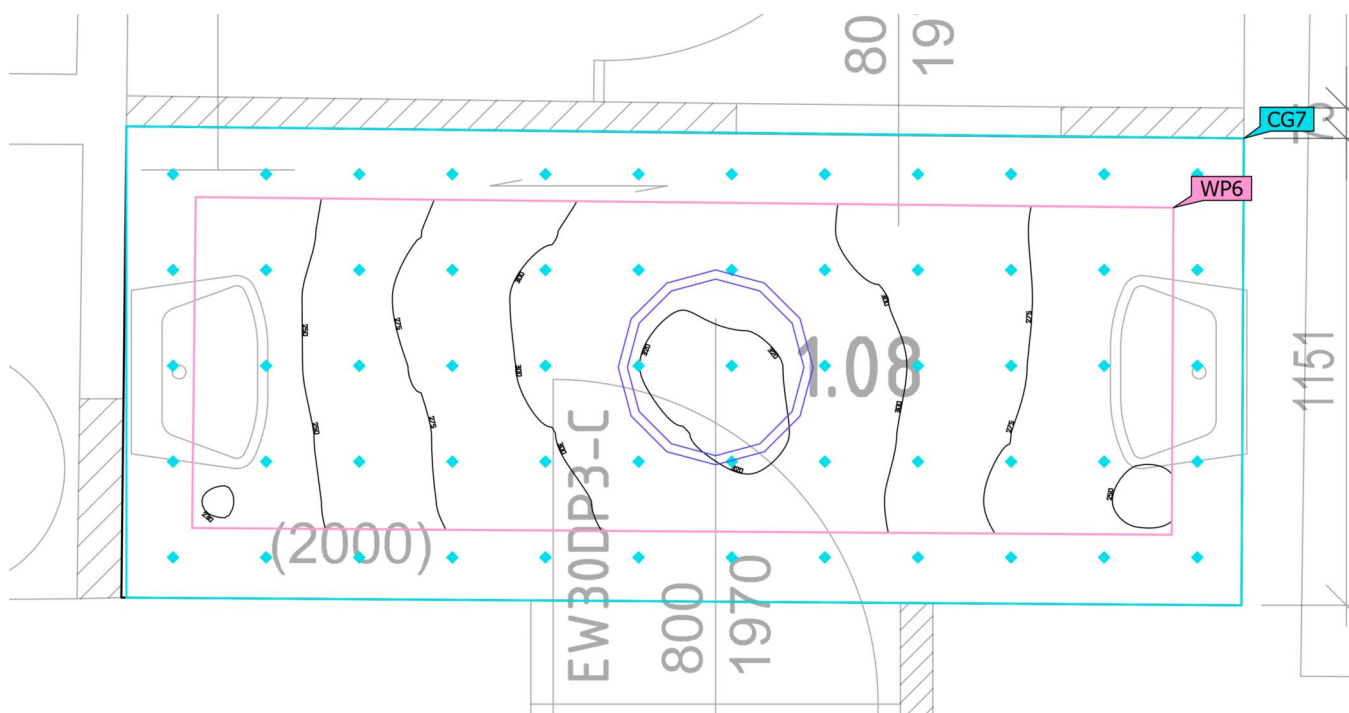

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.08 Předsíň WC ženy) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.173 m	283 lx (≥ 200 lx) ✓	229 lx	323 lx	0.81 (≥ 0.40) ✓	0.71	WP6

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	330°
max	16.9
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.700 m
Index	CG7

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

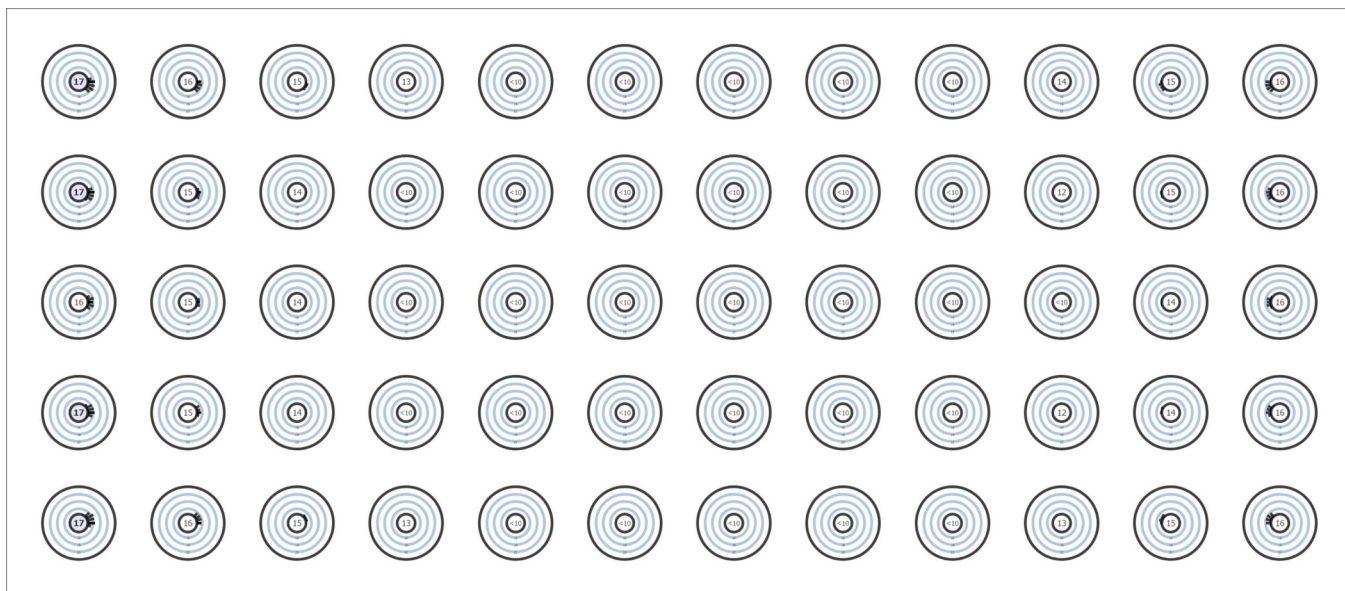

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.08 Předsíň WC ženy)

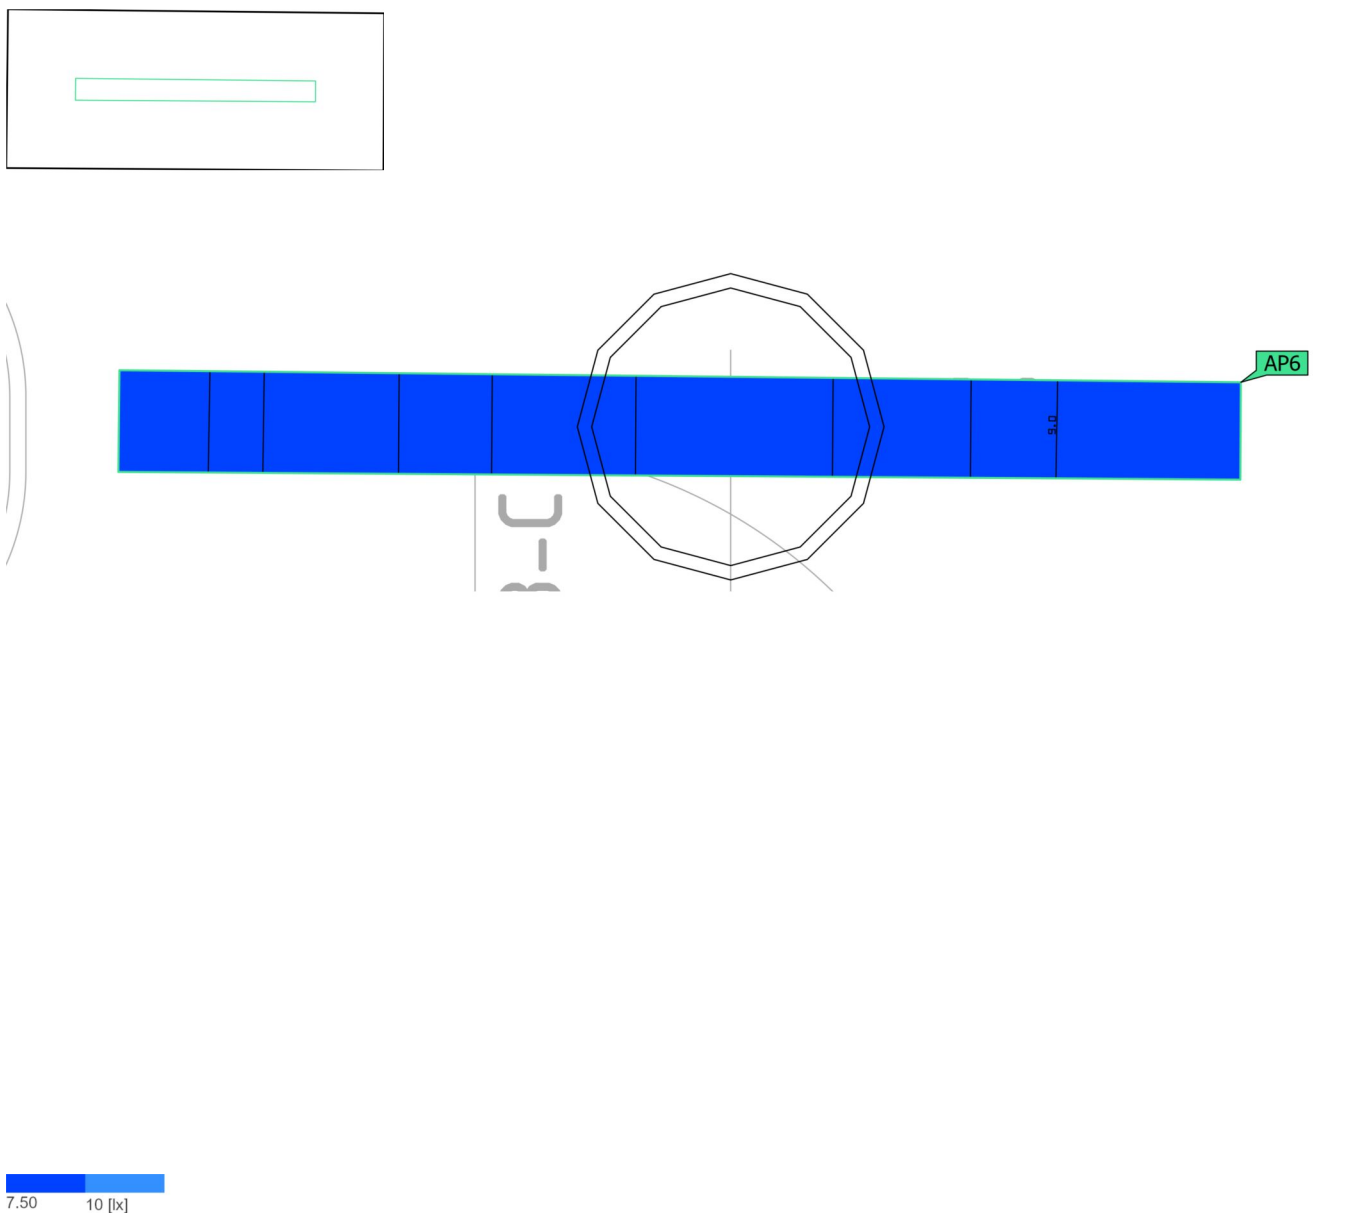

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.08 Předsíň WC ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	8.13 lx (≥ 0.50 lx) ✓	9.57 lx	0.85 (≥ 0.025) ✓	AP6


Budova 1 · Poschodí 1 · 1.08 Předsíň WC ženy (Rozvržení nouzového osvětlení)

Protipaniková plocha (1.08 Předsíň WC ženy)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Světelná scéna 1)

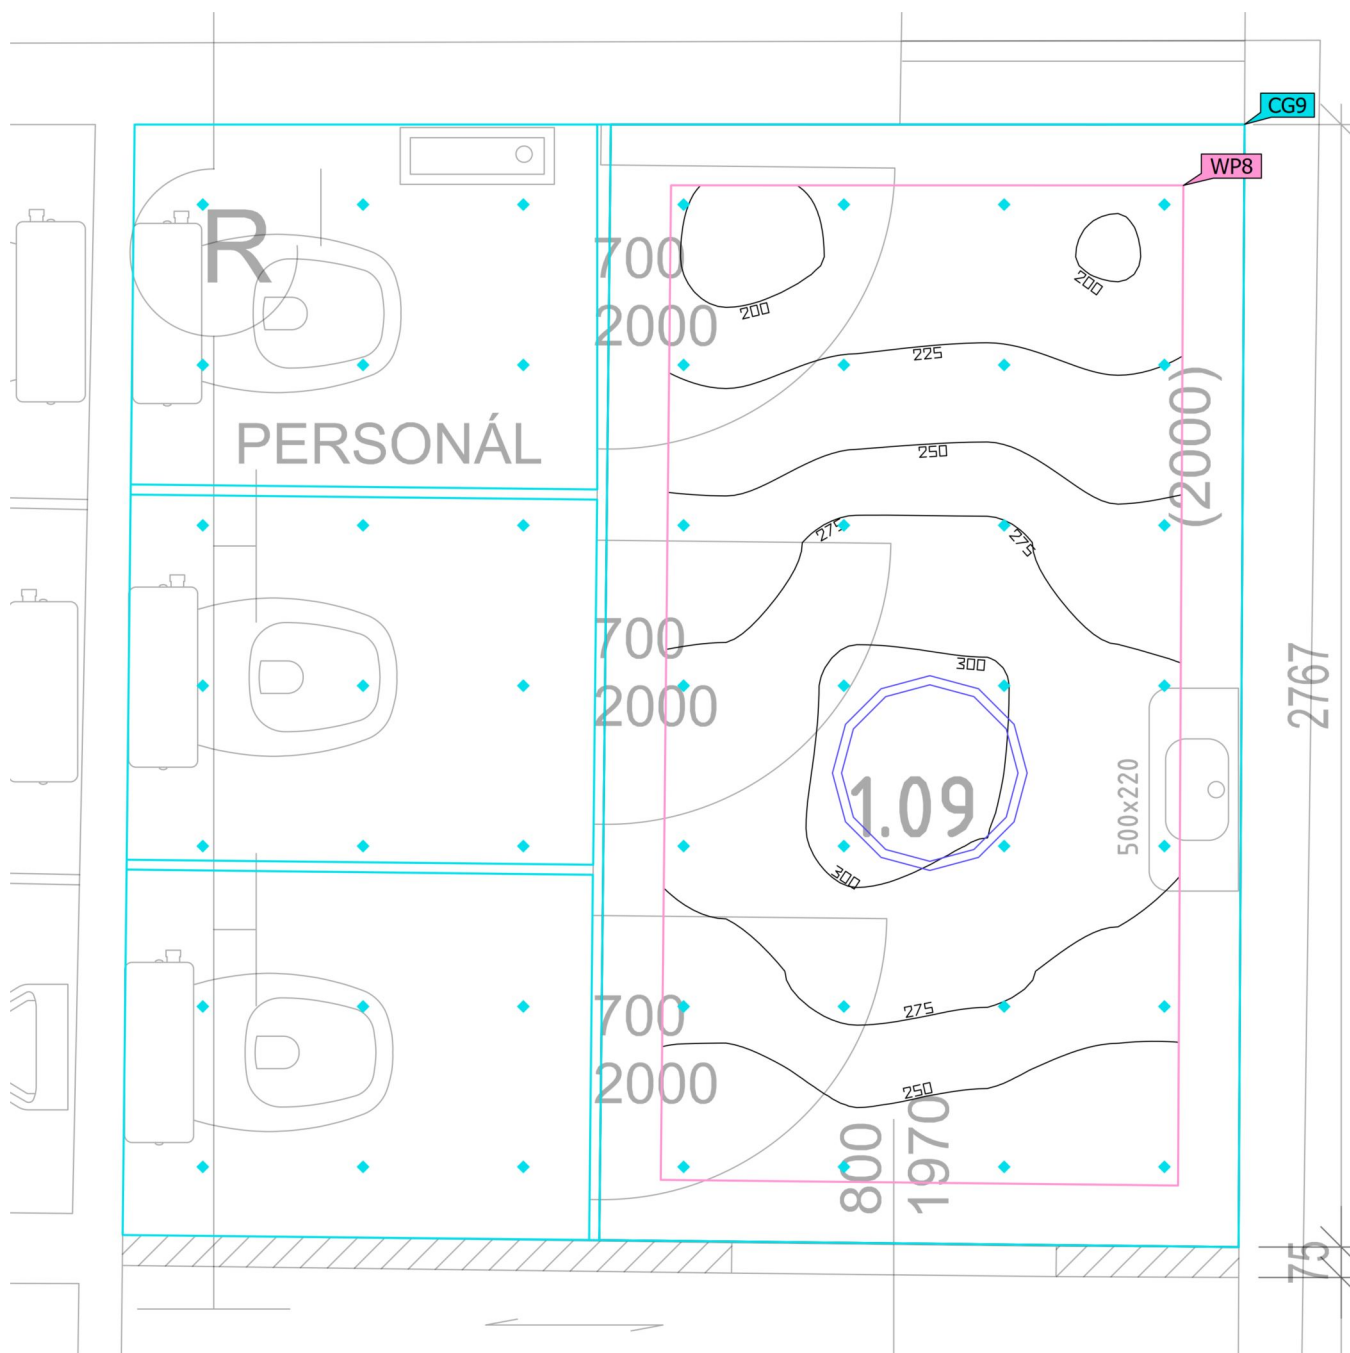Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.09 WC ženy) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.150 m	258 lx (≥ 200 lx) ✓	193 lx	305 lx	0.75 (≥ 0.40) ✓	0.63	WP8

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


UGR (RUG)

Největší oslnění při	285°
max	14.3
Pož.	≤ 25.0
Rozsah zorného úhlu	0° - 360°
Délka kroku	15°
Výška	1.200 m
Index	CG9

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

UGR (RUG)

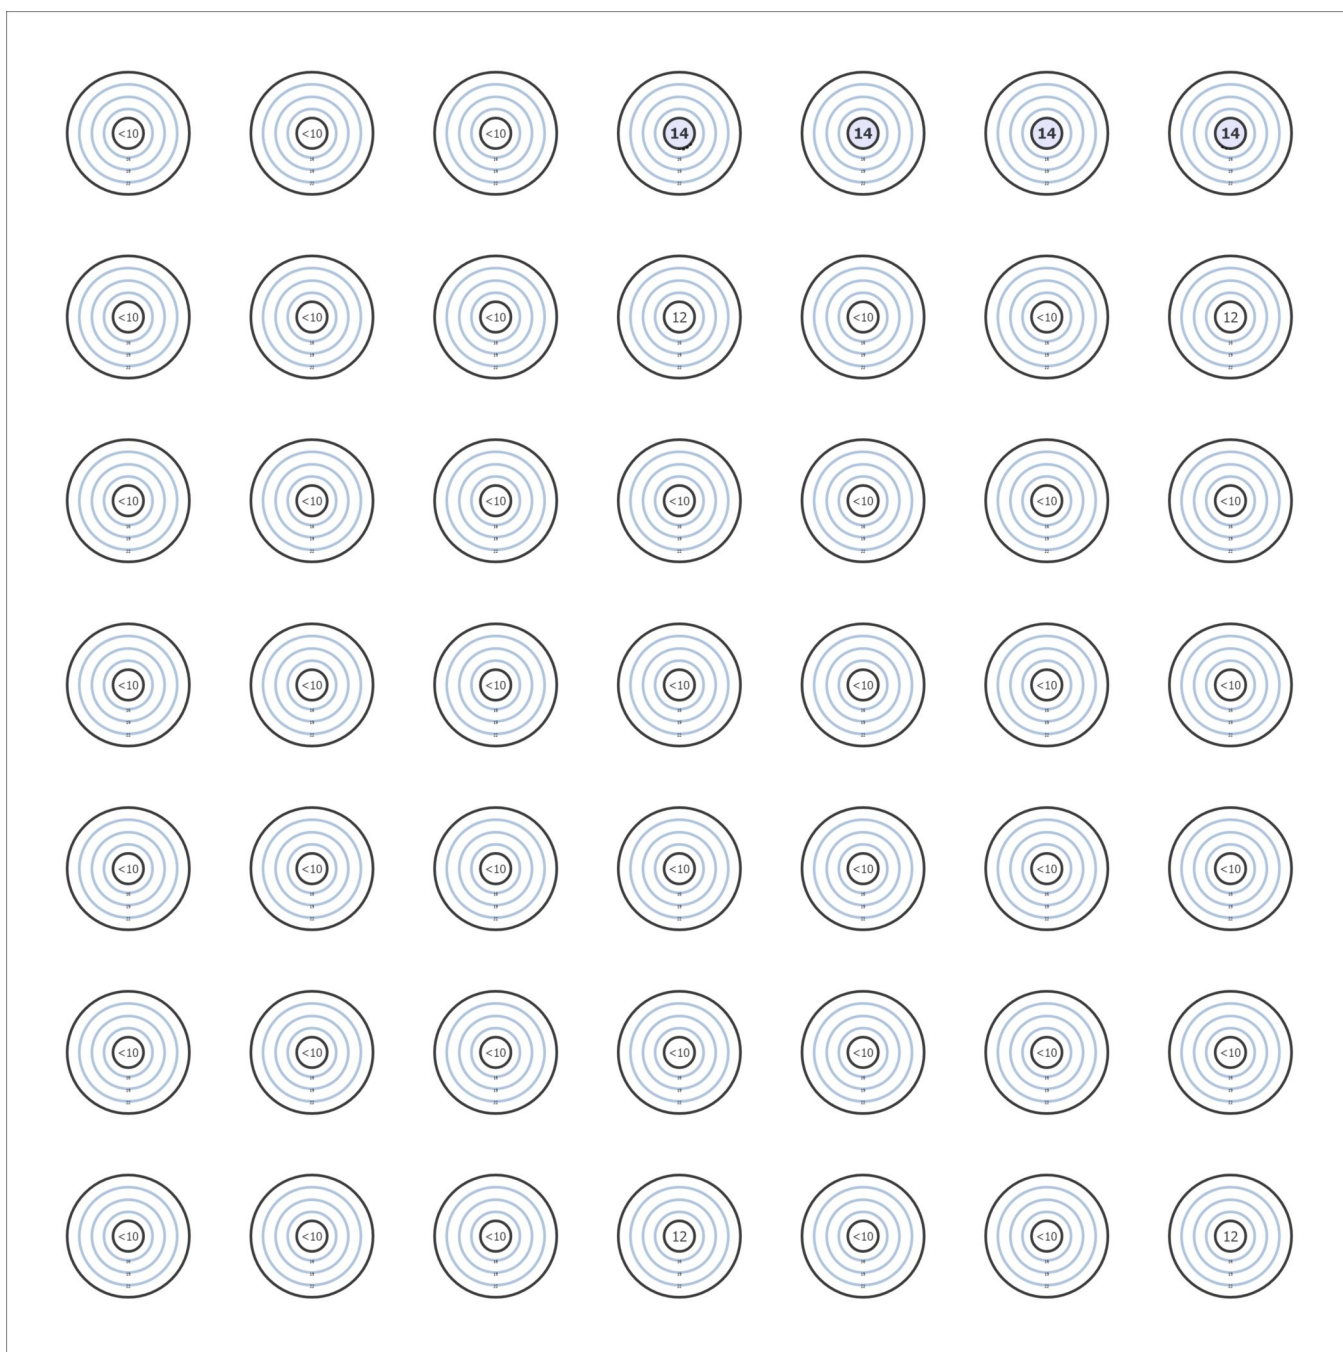

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Rozvržení nouzového osvětlení)
Protipaniková plocha (1.09 WC ženy)

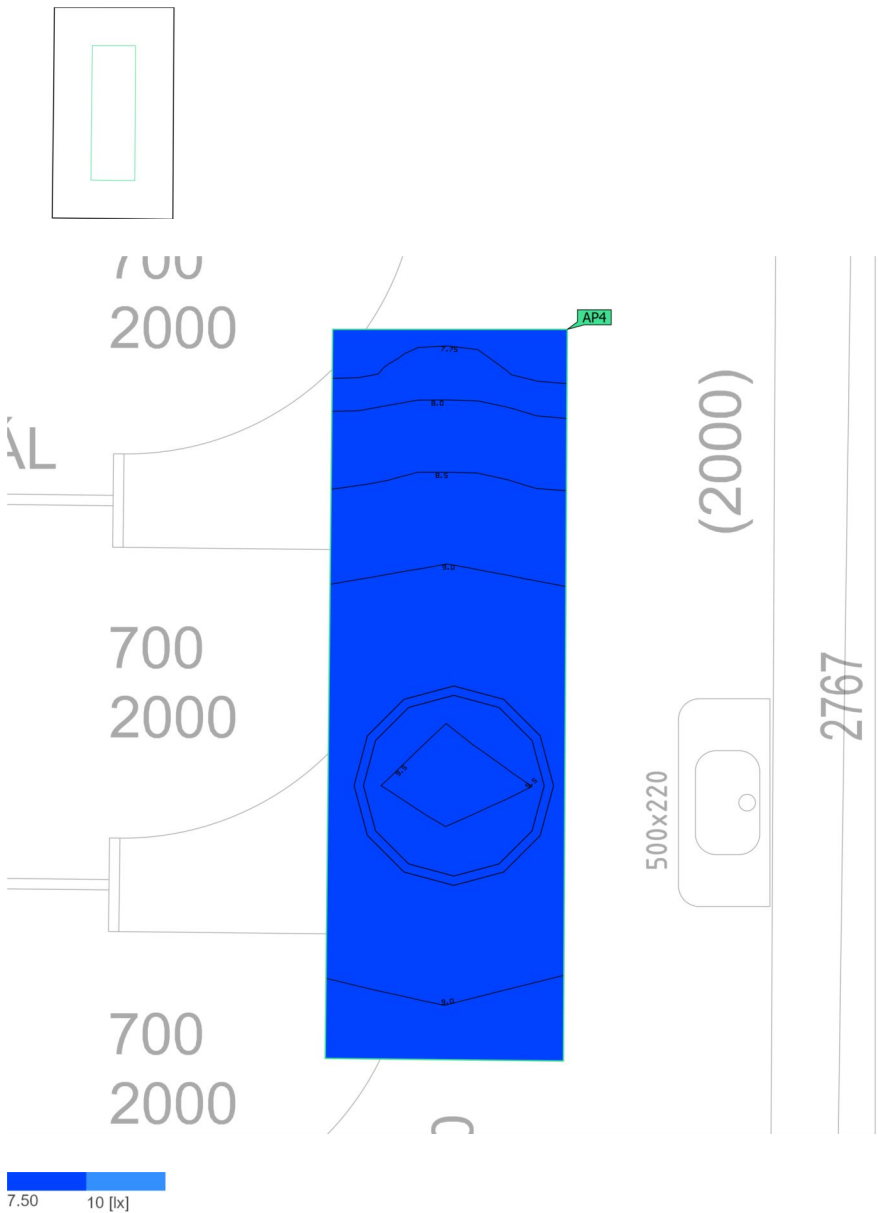

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (1.09 WC ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	7.64 lx (≥ 0.50 lx) ✓	9.53 lx	0.80 (≥ 0.025) ✓	AP4

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy (Rozvržení nouzového osvětlení)


Protipaniková plocha (1.09 WC ženy)

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a se zohledněním umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka I (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

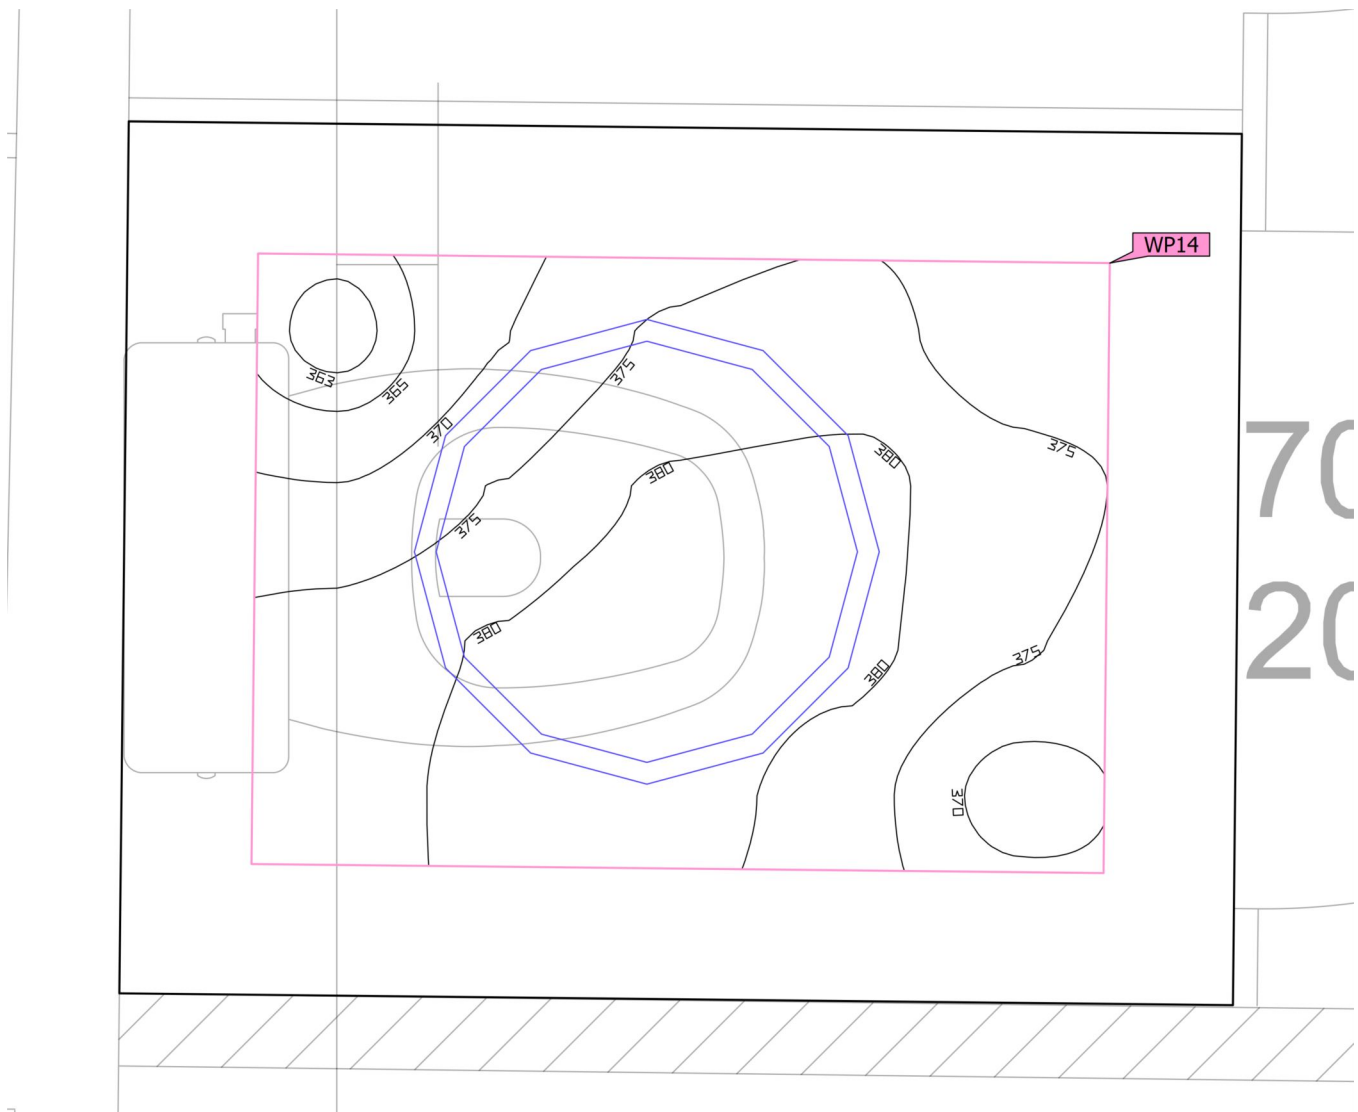

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka I (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.09 WC ženy kabinka I) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	376 lx (≥ 200 lx) ✓	361 lx	384 lx	0.96 (≥ 0.40) ✓	0.94	WP14

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka II (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

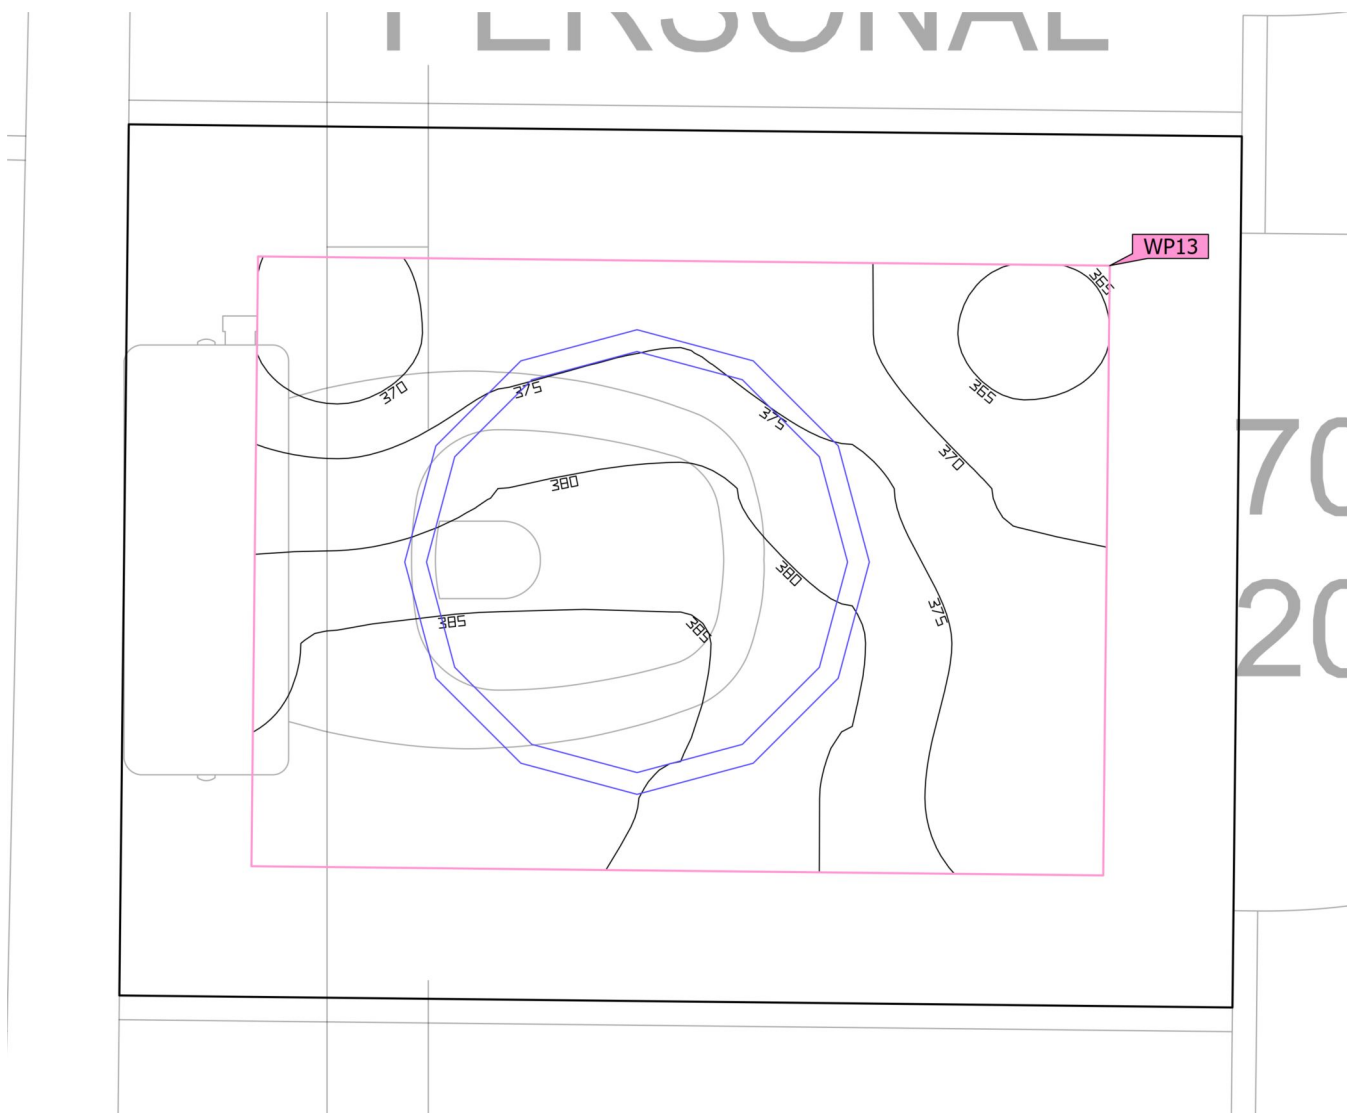

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka II (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.09 WC ženy kabinka II) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	377 lx (≥ 200 lx) ✓	363 lx	386 lx	0.96 (≥ 0.40) ✓	0.94	WP13

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka III (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

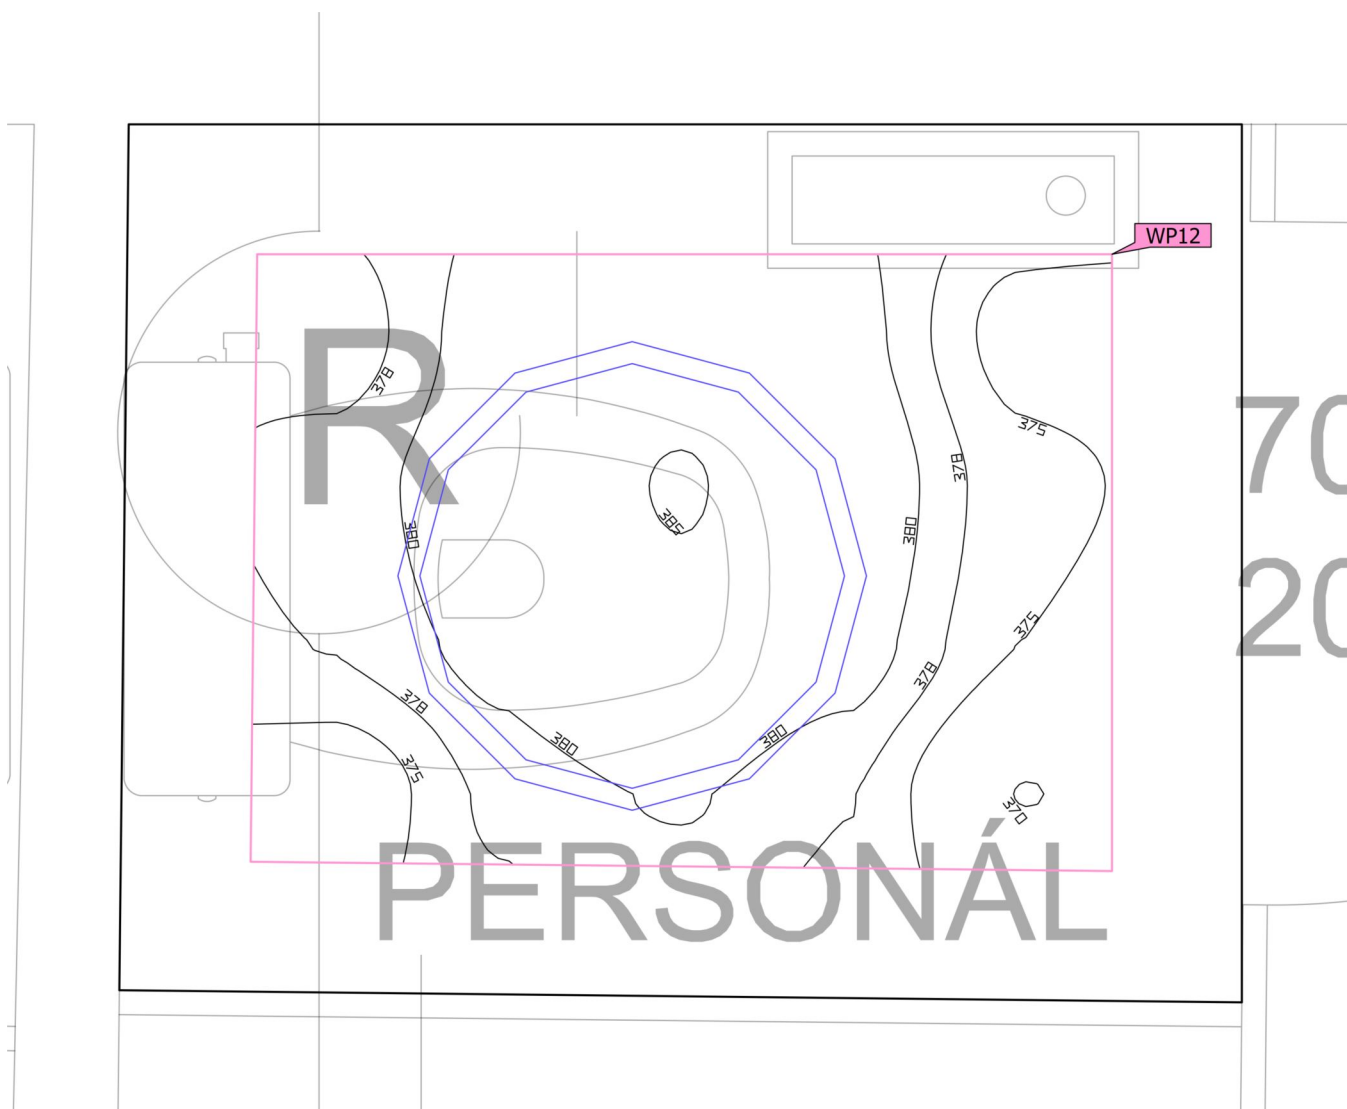

Budova 1 · Poschodí 1 · 1.09 WC ženy kabinka III (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$ (Pož.)	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1) (Pož.)	g_2	Index
Uživatelská úroveň (1.09 WC ženy kabinka III) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.133 m	379 lx (≥ 200 lx) ✓	370 lx	385 lx	0.98 (≥ 0.40) ✓	0.96	WP12

Užitný profil: Všeobecné oblasti uvnitř budov - denní místnosti, zdravotní místnosti a místnosti první pomoci (10.4 Šatny, umývárny, koupelny, toalety)